

*Building Equipment – Brief Integrated format for Data exchanGE*

# 設備 CAD データ交換仕様 “BE-Bridge”

Ver.4.0

平成 21 年 3 月



---

‘Construction - CAD and Electronic Commerce’ Council  
財団法人 建設業振興基金 建設産業情報化推進センター



## はじめに

空調衛生設備分野の特に施工用を中心とするCADシステムは、多くの場合、配管やダクトといった各種空調衛生設備部材の属性情報を内部データとして保有しています。しかしながら、現在異なるCADシステム間でデータ交換する際に用いられる一般的な手法では、2次元の描画データが中心となります。このため、異なるCADシステム間では、データを交換しても部材属性に係る情報が欠落し、効果的なデータ活用を図れない状況にあります。

C-CADECでは、このような実状を踏まえ、異なる空調衛生設備CADシステム間で、部材属性を伴ったCADデータ交換を可能とするデータ交換仕様“BE-Bridge (Building Equipment – Brief Integrated format for Data exchanGE)”を1999年に開発し、普及に取り組んできました。現在では、“BE-Bridge”は主要な空調衛生設備系CADシステムでサポートされており、配管、ダクト等の搬送系部材のCADデータ交換仕様の事実上の標準になっています。さらに最近では、CAMシステムとのデータ連携、積算システムでの利用等、新たな分野で利用されるようになってきました。この様な状況を踏まえ、異なるシステム間でのデータ交換における部材の再現性をより高めるため、仕様を改訂することにいたしました。

この度の“BE-Bridge”の仕様改訂の主な事項は以下のとおりです。

- ・ 空調衛生を主体とする設備技術者が必要とするレベルの建築フォーマットを定義しました。
- ・ CAMとのデータ連携の向上を目的としたダクトの開口対応、及び、新規部材の追加を行いました。

なお、改訂の詳細につきましては、附録1「改訂点一覧」をご覧ください。

“BE-Bridge”は設備分野における生産性の向上を目的に開発されたデータ交換仕様で、設備機器ライブラリデータ交換仕様“Stem” (Standard for the Exchange of Mechanical equipment library data) とともに総合的に運用することで更なる効果が期待できます。



# 目 次

第1章	ファイル仕様	1頁
第2章	共通部フォーマット	3頁
第3章	ダクトフォーマット	4頁
1項	ダクト部材フォーマット	4頁
2項	ダクト部材項目別設定値	7頁
1.	角ダクトパターン分類	7頁
2.	丸ダクトパターン分類	9頁
3.	用途項目、接続工法	10頁
3項	ダクト部材形状寸法図について	11頁
1.	接続点	11頁
2.	配置基準点	11頁
3.	ベクトル	11頁
4.	形状寸法データ記号の説明	12頁
5.	パターン別詳細図	13頁
第4章	配管フォーマット	51頁
1項	配管部材フォーマット	51頁
2項	各種コード	54頁
1.	配管コード	54頁
2.	継手コード	57頁
3.	バルブコード	70頁
4.	メーカーコード	75頁
5.	接続工法コード	76頁
6.	用途コード	76頁
3項	パターン別詳細図	77頁
第5章	建築部材フォーマット	83頁
1項	建築部材フォーマット	83頁
2項	建築部材項目別設定値	85頁
1.	建築部材パターン分類	85頁
3項	建築部材形状寸法図について	86頁
1.	基準点	86頁
2.	配置基準点	86頁
3.	ベクトル	86頁
4.	形状寸法データ記号の説明	87頁

5. パターン別詳細図 .....	88頁
第6章 会社コード .....	102頁
第7章 ご意見等 .....	103頁
附録1 改訂点一覧 .....	104頁
附録2 BE-Bridge Ver.3.0以降のデータ変換の流れ.....	105頁



## 第1章 ファイル仕様

### 1. 概 要

- ・本フォーマットは、異なるCAD 間での属性情報の交換を目的として作成するもので、最終的には、「ダクト」「配管」「電気」「機器」「建築」の5つの項目について属性情報の交換を目標にしている。（現バージョンでは「ダクト」「配管」「建築」に対応）
- ・交換は、本フォーマットで定義する項目にしたがって、各部材を「部材コード」により共通化し、この部材を指定された場所に読み込み側のCADで、自己の部材データベースを使用して再作図させる仕組みとなっている。
- ・また、図面としての機能を保証するために、DXF形式を併用し部材データベースに無い物も表現可能としている。
- ・さらに、出力時において、本仕様書に定義している部材に合致する物が無い場合を考慮して、各部材の「部材コード」に「その他」のコードを用意し、部材を包含する直方体での表現を可能としている。
- ・なお、本仕様によるデータ交換においては、部材としての再現や形状の再現を優先する為に、後述の7および8の方法にて入出力を行う。

### 2. 扱う図面のサイズ、縮尺率

- ・本フォーマットで扱う図面は、A0～A3 までの4種類とし、B系列のサイズについては取り扱わない。（A4サイズ等を扱う場合には、A3サイズ内にA4サイズで出力する。）
- ・縮尺率は「1/1」～「1/999」までとし、分母は整数のみを取り扱う。また、範囲外の縮尺率で変換しようとした場合にはエラーメッセージを表示する。

### 3. データ形式

- ・MS-DOSテキストファイルフォーマット。（区切り文字は、CR/LF）
- ・使用する文字は、全て1バイトの文字とする。（但し、1レコード目は除く）
- ・英字は大文字とする。（但し、1レコード目は除く）
- ・全ての項目で、左づめにし、スペースは使用しない。
- ・未使用の項目は "0" "-1" "空白" をセットすることとし、使い分けについては各フォーマットの項目説明欄を参照。
- ・1部材データは38レコード固定とする。

### 4. 図面の基準点

- ・常に図面の左下を原点とする。

### 5. 座標の持ち方

- ・ファイル内の座標は全て実寸でセットする。

### 6. ファイル名

- ・中間ファイル： XXXXXXXX.CEQ
- ・DXFファイル： XXXXXXXX.DXF
- ・中間ファイルとDXFファイルは、拡張子以外は同一名称にする。
- ・本バージョンでは、ファイル名はロングファイル名とする。
- ・中間ファイルのマルチボリューム、およびDXFファイルのマルチボリュームは考慮しない。



## 7. 出力時において、本仕様書に定義している部材に合致する物が無い場合について

- ・部材を出力する際において、本仕様書に定義している部材に合致するものが無い場合は、部材として再現する事を優先する為に、以下のいずれかの方法により出力する。
  - a) 本仕様書に定義している部材の内、近い部材に丸めて出力する。
  - b) 上記 a) にての出力が適当でない場合は、各部材の「部材コード」の内、「その他」のコードにて出力する。その際、部材を包含する直方体情報も同時に出力する。
  - c) 上記 a) b) にての出力が適当でない場合は、出力しない。

## 8. 読み込み側CADが保有しない部材および「その他」のコードにて出力されている部材について

- ・読み込み側のCADが有しない部材および「その他」のコードにて出力されている部材がファイル内に存在した場合は、部材として再現する事を優先する為に、以下のいずれかの方法により再現する。尚、DXFデータを使用して変換した場合は、各属性は引き継がない。
  - a) 読み込み側のCADが保有する部材の内、近い部材に丸めて再現する。
  - b) 上記 a) にての再現が適当でない場合は、同時に出力されている、部材を包含する直方体情報を用いて再現する。（「その他」のコードにて出力されている部材の場合のみ）
  - c) 上記 a) b) にての再現が適当でない場合は、DXFデータを使用して再現する。

## 9. 部材の形状変化について

- ・本フォーマットは、部材コードでデータ交換を行い、読み込み側で再度作図し直す方法となっているため、部材によって出力側と読み込み側とで形状が異なる場合がある。

## 10. 属性付き変換部材の表示について

- ・出力時に属性付き総変換部材数を表示する。尚、「その他」のコードにて出力する部材についても、属性付き部材として総変換部材数に含む。
- ・読み込み時に提供された属性付き部材数と、属性付きで読み込みを完了した部材数、及び変換率を表示する。
- ・また、属性付き部材と、属性なしの部材の識別が可能なこととする。
- ・「その他」のコードにて出力されている部材を前述の8. b) の方法で読み込む場合、「部材を包含する直方体情報」を用いて直方体を再現すると同時に、DXFデータを用いて平面形状を再現する事が望ましい。また、再現した形状に属性情報を付加する事が望ましい。
- ・上記各項目について、方法は各ベンダー独自の仕様とする。

## 11. その他


- ・出力時および読み込み時において、前述の7および8の a) b) c) のいずれの方法を採用するか、利用者側で設定できる機能を設ける事が望ましい。
- ・使用するDXFのバージョンについて、本仕様書（Ver.4.0）では定義しない。

## 第2章 共通部フォーマット

- 本フォーマットでは、最終的に「ダクト」「配管」「電気」「機器」「建築」の5つの種別でのデータ交換を想定しており、この共通部分として、先頭1レコードを使用してファイルの定義を行う。
- 共通部で定義する項目は、「図面サイズ」「図面縮尺率」「フォーマットのバージョン」「各ベンダー内での管理用バージョン」「出力総部材数」「コメント」「出力CADと製品バージョン」の計7項目とする。
- 前記7項目を1レコード（最大256バイトまで、ただしCR/LFは含まない）に、カンマで区切って出力する（各項目内にはカンマを含まないこと）。

項番	項目	項目説明
a	図面サイズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図面の用紙サイズを、数字のみセット</li> <li>A0サイズ : 0</li> <li>A1 // : 1</li> <li>A2 // : 2</li> <li>A3 // : 3</li> </ul>
b	図面縮尺率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図面の縮尺の分母のみを整数でセット（1～999まで）</li> </ul>
c	フォーマットのバージョン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ フォーマットのバージョンを小数点以下1桁でセット</li> <li>例) 4.0</li> </ul>
d	各ベンダー内での管理用バージョン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 半角数字3桁（頭“0”埋め）でセット</li> <li>例) 001</li> </ul>
e	出力総部材数	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「D???P???E???K???A???'」でセット（D=ダクト、P=配管、E=電気、K=機器、A=建築を表す）</li> <li>・ 「???'」の部分に出力総部材数を入力する</li> <li>・ 部材数の桁数はフリー</li> <li>・ 出力のない項目については項目記号（D、P等）を含め出力しない</li> </ul>
f	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ フリーフォーマットとし、全角文字使用可</li> </ul>
g	出力CADと製品バージョン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ フリーフォーマットとし、全角文字使用可</li> <li>・ サブバージョンまで出力する</li> </ul>


例) 1, 100, 4.0, 001, D310P150, 建設会館新築工事, C-CADV2008L08

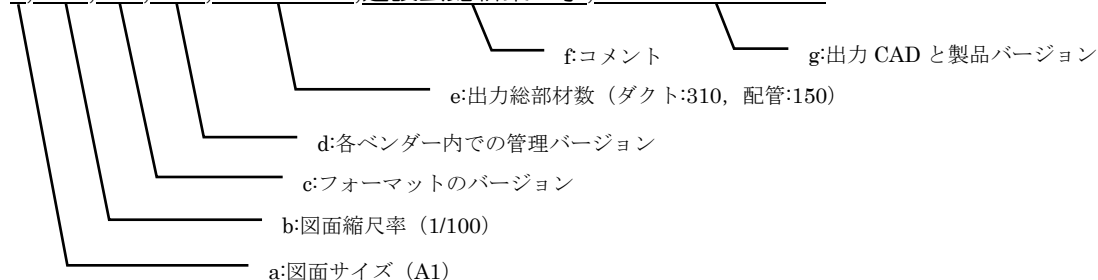

### 第3章 ダクトフォーマット

#### 1項 ダクト部材フォーマット

- ファイルの2レコード目以降を使用し、1部材を定義する。
- 1部材当たり38レコード固定とし、未使用の項目は“0”“-1”“空欄”をセットすることとし、使い分けについては項目説明欄を参照。
- 使用する文字は、1バイトの文字とし、英字は大文字とする。ただし、以下の項目については、全角文字を使用してもよい。
  - ・項番3「系統名」
  - ・「その他部材」時に項番7～24「ダクト形状寸法データ」にセットする  
「元の部材の部材名称」（見出し文字「EBN=」は1バイト文字とする）
- 1レコードのバイト数は、最大256バイトまでとする。（ただしCR/LFは含まない）

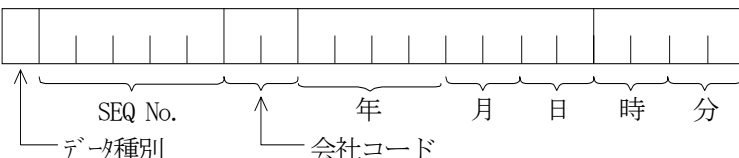項番	項目	項目説明
1	部材定義項目	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ種別：D …… ダクト    P …… 配管                   E …… 電気        K …… 機器                   A …… 建築</li> <li>・SEQ No. : 数字5桁とし、頭0埋め                   ※重複がなければ、連番でなくてもよい</li> <li>会社コード：英数字2文字（詳細は第6章参照）</li> <li>日付：データ作成日（年 …… 西暦4桁）</li> <li>時間：データ作成開始時間                   ※DXFファイルと同期をとる</li> <li>DXF内のBLOCKデータとCEQファイルのデータのマッチングに使用する。</li> <li>※DXFのBLOCK名と同じ名称とし、同一データ内で重複の無いものとする</li> </ul>
2	出力時レイヤNo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>・数字をセット</li> <li>・出力時のレイヤは、レイヤを1以上の数字に変換して出力する</li> <li>・入力時のレイヤは、ダクト用途によりレイヤを分類しているCADは、項番34の「用途」を用いて自社CADのレイヤに変換する。ダクト用途とレイヤの関連を持たないCADは、本出力レイヤを用いて自社CADのレイヤに変換する</li> </ul>
3	系統名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全角・半角文字をセット 注1</li> <li>・出力しない場合には“空欄”とする</li> </ul>

項番	項 目	項 目 説 明
4	系統番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 数字をセット 注1</li> <li>・ 出力しない場合には“空欄”とする</li> </ul>
5	パターンNo. 大分類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ダクト部材パターンNo.を大分類, 小分類でセット</li> </ul>
6	// 小分類	(詳細は第2項1, 2を参照)
7 . . . 24	ダクト形状寸法データ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1行に1項目をセット</li> <li>・ 項目数は固定で18項目</li> <li>・ 未使用項番には“0”をセット</li> <li>・ 順不同とし、WA=,WB=等の見出し文字を付与する (詳細は第3項を参照)</li> </ul>
25	ダクト部材番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 英数字を6文字までセット 注1</li> <li>・ 出力しない場合には“空欄”とする</li> </ul>
26	単複区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複線：0, 単線：1をセット</li> <li>・ 本バージョンでは、複線のみ対応</li> </ul>
27	配置基準点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第3項5のパターン別詳細図により、X,Y,Zをセット</li> <li>・ 指数等は使用せず全て実寸値でセット</li> <li>・ X,Y,Zは、カンマで区切る (詳細は第3項を参照)</li> </ul>
28	接続点1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 接続点は、主管側を「接続点1」とし、第3項5のパターン別詳細図のWB,WC,WD (丸ダクトの場合は、DB,DC,DD)の順とする</li> <li>・ 部材の各接続点の「中心座標X,Y,Zと接続情報」をセット</li> <li>・ 中心座標は、指数等は使用せず全て実寸値でセット</li> <li>・ 接続情報は、「項番1：部材定義項目」の「データ種別+SEQ No.」を使用する</li> <li>・ X,Y,Z及び接続情報は、カンマで区切る 例1：20,22,33,D00005 (X=20,Y=22,Z=33,ダクトデータSEQNo00005) 例2：20,22,33,0 (X=20,Y=22,Z=33,接続するダクト無し)</li> </ul>
29	接続点2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 未使用の接続点No.には、“0”1個のみをセット</li> </ul>
30	接続点3	例：接続点が2点の場合には、接続点3, 4は“0”を
31	接続点4	セット
32	ベクトル 主軸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主軸, 副軸のベクトルで、X,Y,Zの形であらわす</li> <li>・ ベクトルの大きさは“1”</li> </ul>
33	// 副軸	(詳細は第3項を参照)
34	用 途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ダクト用途を数字でセット (詳細は第2項3を参照)</li> </ul>

項番	項 目	項 目 説 明
35	風 量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・風量をm<sup>3</sup>/h単位でセット</li> <li>・未使用は“0”をセット</li> </ul>
36	接続工法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各接続点の接続工法を「接続点1，接続点2，接続点3，接続点4」の順にセットする（詳細は第2項3を参照）</li> <li>・存在しない接続点には“－1”をセット</li> </ul>
37	板 厚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・板厚を「接続点2，接続点3，接続点4」の順にセットする（接続点1はセットしない）</li> <li>・存在しない接続点には“0”をセット</li> </ul>
38	データ終了フラグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終データは“0”をセット（“0”でCEQファイルの終了）</li> <li>・後続データがある場合は“1”をセット</li> </ul>

注1) CAD/CAMにおいて本ファイルを利用する場合、項番3「系統名」、項番4「系統番号」、項番25「ダクト部材番号」の各文字列を連結させて出来る文字列が、本ファイル内でユニークであることがCAM側の必要条件となる場合があるので注意の事。

## 2項 ダクト部材項目別設定値

### 1. 角ダクトパターン分類

大分類	小分類	掲載頁
1 : エルボ	0 : その他	
	1 : エルボ (内R外R)	
	2 : 両直管付エルボ (内R外R)	
	3 : 角エルボ (内R外角)	
	4 : 両直管付角エルボ (内R外角)	
	5 : 角エルボ (内角外R)	
	6 : 角エルボ (内角外角)	
	7 : 消音エルボ	
	8 : 羽子板エルボ	
	9 : 内直エルボ (内直外R)	
	10 : 両直管付内直エルボ (内直外R)	
	11 : エルボ (内直外角)	
	12 : 両直管付エルボ (内直外角)	
	13 : 消音エルボ (内直)	
2 : Sカーブ	0 : その他	
	1 : Sカーブ (内R外R)	
	2 : 梁巻き (内R外R)	
	3 : 角梁巻き (内角外角)	
	4 : Sカーブ (内角外角)	
3 : 直管	0 : その他	
	1 : 直管	
	2 : ホッパー	
	3 : 直管付ホッパー	
	4 : 実管	
4 : 三方分岐	0 : その他	
	1 : 三方分岐	
	2 : 十字 (片直)	
	3 : 十字 (片R)	
	4 : 十字 (両直)	
5 : 二方分岐	0 : その他	
	1 : 二方分岐 (直曲り)	
	2 : 二方分岐 (両曲り)	
	3 : 二方分岐 (直立て)	
	4 : 二方分岐 (両曲りT管)	

大分類	小分類	掲載頁
5 : 二方分岐	5 : 二方分岐 (T管片直)	
	6 : 二方分岐 (T管片R)	
	7 : 二方分岐 (T管両直)	
	8 : 二方分岐 (フタマタ)	
	9 : 二方分岐 (片曲り片立て)	
6 : ダンパー	0 : その他	
	1 : ダンパー	
	2 : 定風量装置 (CAV)	
	3 : 変風量装置 (VAV)	
7 : その他角ダクト	0 : その他	
	1 : 羽子板	
	2 : ボックス	
	3 : チャンバー	
	4 : キャンバス継手	
	5 : タイコ	
	6 : ヒョットコ (片直)	
	7 : ヒョットコ (片R)	
	8 : ヒョットコ (両R)	
8 : 角丸	0 : その他	
	1 : 角丸ホッパー	
	2 : 角丸キャンバス継手	
	3 : 角丸ヒョットコ	
	4 : 直管付角丸ホッパー	

## 2. 丸ダクトパターン分類

大分類	小分類	掲載頁
11 : エルボ	0 : その他	47
	1 : エルボ	36
	2 : 消音エルボ	36
12 : S管	0 : その他	47
	1 : S管	37
13 : 直管	0 : その他	47
	1 : 直管	38
	2 : 片落管 (レジューサ)	38
	3 : 実管	39
14 : 十字管	0 : その他	47
	1 : 十字管 (クロス管)	40
	2 : クロスRT管	40
15 : T管	0 : その他	47
	1 : T管	41
	2 : RT管	41
	3 : ダブルRT管	42
	4 : 45° Y管	42
	5 : 45° RT管	43
16 : ダンパー	0 : その他	47
	1 : ダンパー	44
	2 : 定風量装置 (CAV)	44
	3 : 変風量装置 (VAV)	45
17 : フレキシブルダクト	0 : その他	47
	1 : フレキシブルダクト	46
18 : その他丸ダクト	0 : その他	47



### 3. 用途項目、接続工法

用途項目	接続工法
0 : その他	0 : その他
1 : 空調 (往)	1 : フランジ
2 : 空調 (還)	2 : メツツ
3 : 外気	3 : TDC
4 : 換気 (往)	4 : 溶接
5 : 換気 (還)	
6 : 排気	
7 : 排煙	

### 3項 ダクト部材形状寸法図について

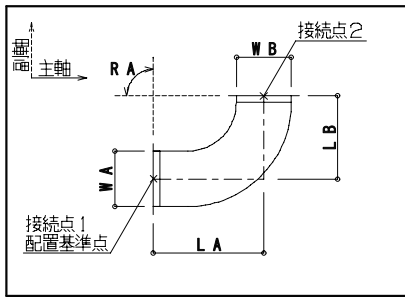


図1

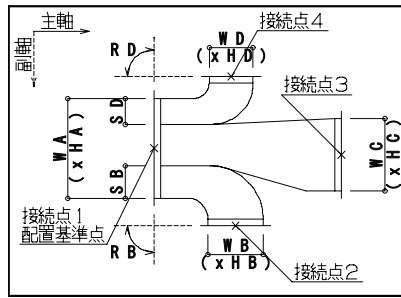


図2

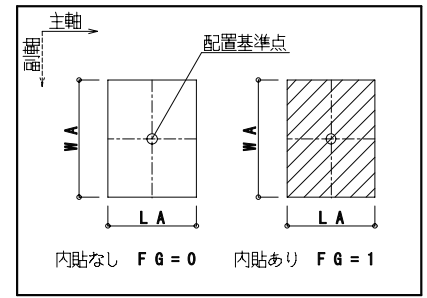


図3

#### 1. 接続点

- 1) 接続点は、[×]印で示す。
- 2) ダクト接続面の中心点を接続点とする。
- 3) 接続点1はWA側、接続点2はWB側、接続点3はWC側、接続点4はWD側の接続点とする。(丸ダクトについては、DA、DB、DC、DDの順とする)

#### 2. 配置基準点

- 1) 後述2)の部材を除いて、接続点1と同じ座標を配置基準点とする。
- 2) 接続点が存在しない「ボックス」「チャンバー」「その他の部材」については、部材の中心を配置基準点とする。(図3参照)


#### 3. ベクトル


- 1) ベクトルは、実線(主軸)、破線(副軸)の矢印で示す。
- 2) 主軸ベクトルは、接続点1の接続面WAに対する大きさ1の法線ベクトルとする。
- 3) 副軸ベクトルは、接続点1の接続面WAの辺に平行な大きさ1のベクトルとし、振れのない部材は主軸ベクトルに対して右方向、それ以外の部材は主軸ベクトルに対してWB(D B)側をベクトルの方向とする。
- 4) 「ダンパー」の副軸ベクトルの方向は、機構部側(ハンドル側)とする。
- 5) 「フレキシブルダクト」の主軸ベクトルは接続点1の接続面に対する大きさ1の法線ベクトルとし、副軸ベクトルは接続点2の接続面に対する大きさ1の法線ベクトルとする。(両ベクトルは風の流れ方向に合わせる)
- 6) 詳細については、「5. パターン別詳細図」を参照のこと。

#### 4. 形状寸法データ記号の説明（主とする意味であり、該当しない場合もある）

- WA (～D) : ダクト接続面の幅 (A面の $Width$ )
- HA (～D) : ダクト接続面の厚さ (A面の $Height$ )
- NA (～C) : 直管部分(首部分)の長さ (A面側の $Neck$ )
- LA (～C) : 接続面から基準点までの平面的な距離 (A面の $Length$ )
- RA (～D) : R付き部材の角度 (A面の $Angle$ )
- RI : R付き部材の内側半径 ( $Radius Inside$ )
- RIA (～D) : R付部材の内側半径 (A面側の $Radius Inside$ )
- RO : R付部材の外側半径 ( $Radius Outside$ )
- SB (D) : 割り込み幅 (B面側の $Separate$ )
- TW (H) : 内貼り厚さ (W方向の $Thickness$ )
- ZA : 梁巻きのA面に対するずれ
- LX (Y) : テーパー部分の長さ (Xベクトル方向の $Length$ )
- LXB (～D) : テーパー部分の長さ (B面側のXベクトル方向の $Length$ )
- LYB (～D) : テーパー部分の長さ (B面側のYベクトル方向の $Length$ )
- BX (Y, Z) : 制御ボックスの寸法
- BOX (Z) : 制御ボックスの位置
- EBN : その他の部材の名称 (元の部材の部材名称)
- EBW (H, L) : その他の部材の寸法 (元の部材を包含する直方体の寸法)
- FG : 各種設定フラグ ( $Flag$ )
- FGH : ダンパーハンドルの位置フラグ ( $Flag$ )
- DA (～D) : 丸ダクト接続面の直径 (A面の $Diameter$ )
- TD : 丸ダクトの内貼り厚さ ( $Thickness$ )
- CPN : フレキダクトの曲り点の数 ( $Corner Point Number$ )
- CP1 (～10) : フレキダクトの曲り点の座標 ( $Corner Point$ )
- FGS : Sカーブフラグ ( $SCurve Flag$ )
- FGSB (C) : Sカーブフラグ (B面側の管の $SCurve Flag$ )
- OPN : 開口の数
- OP1 (～10) : 開口のデータ

## 5. パターン別詳細図

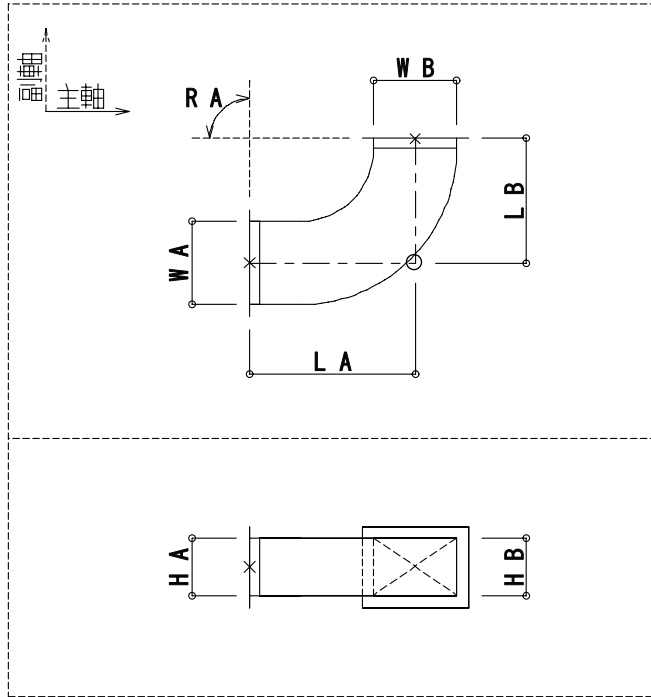大分類	1	小分類	1	エルボ(内R外R)
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> <li>□ WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li>□ HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li>□ LA、LB:接続点からOまでの平面的な距離</li> <li>□ RA:R付き部材の角度</li> </ul>				


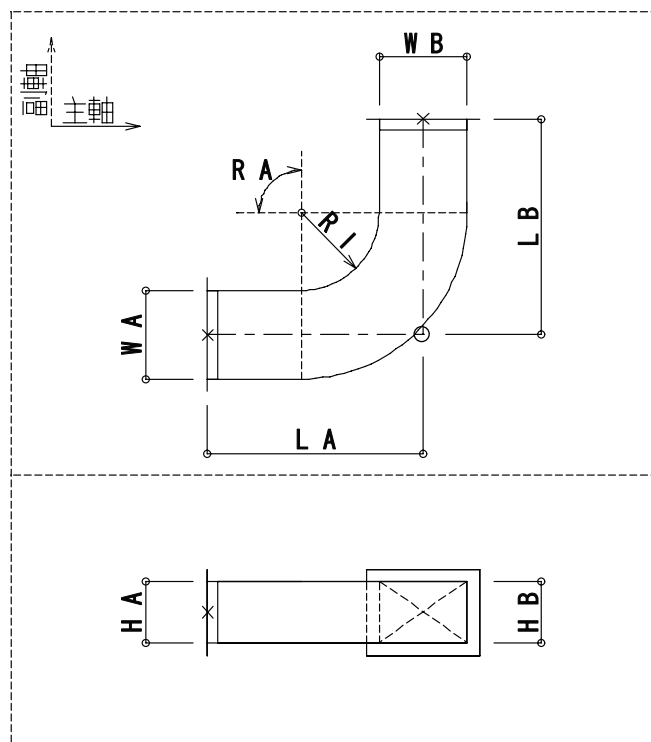
大分類	1	小分類	2	両直管付エルボ(内R外R)
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> <li>□ WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li>□ HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li>□ LA、LB:接続点からOまでの平面的な距離</li> <li>□ RA:R付き部材の角度</li> <li>□ RI:R付き部材の内側半径</li> </ul>				


大分類	1	小分類	3	角エルボ(内R外角)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> </ul>				


大分類	1	小分類	4	両直管付角エルボ(内R外角)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> <li><input type="checkbox"/> RI:R付き部材の内側半径</li> </ul>				

大分類	1	小分類	5	角エルボ(内角外R)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> <li><input type="checkbox"/> RO:R付部材の外側半径</li> </ul> </div> </div>				

大分類	1	小分類	6	角エルボ(内角外角)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> </ul> </div> </div>				

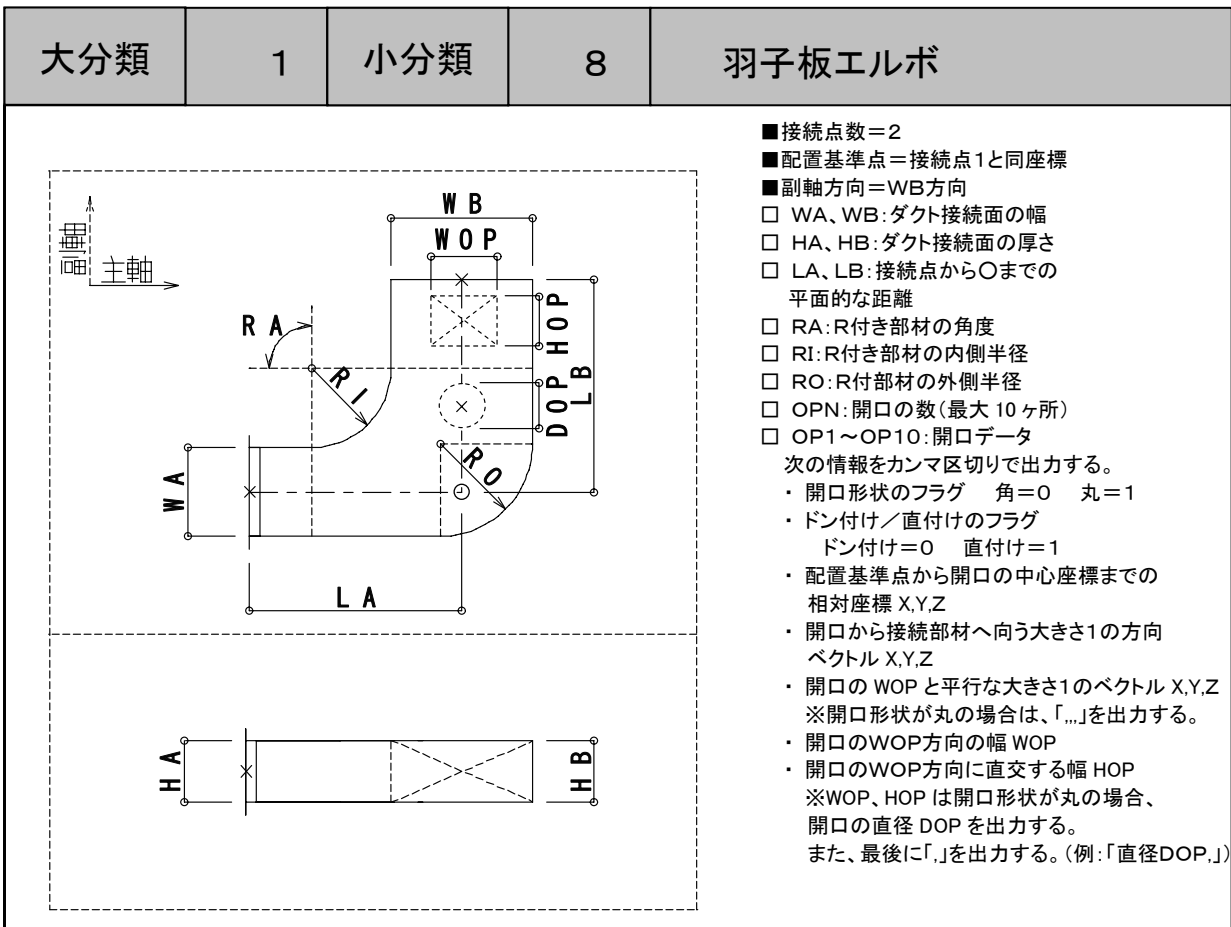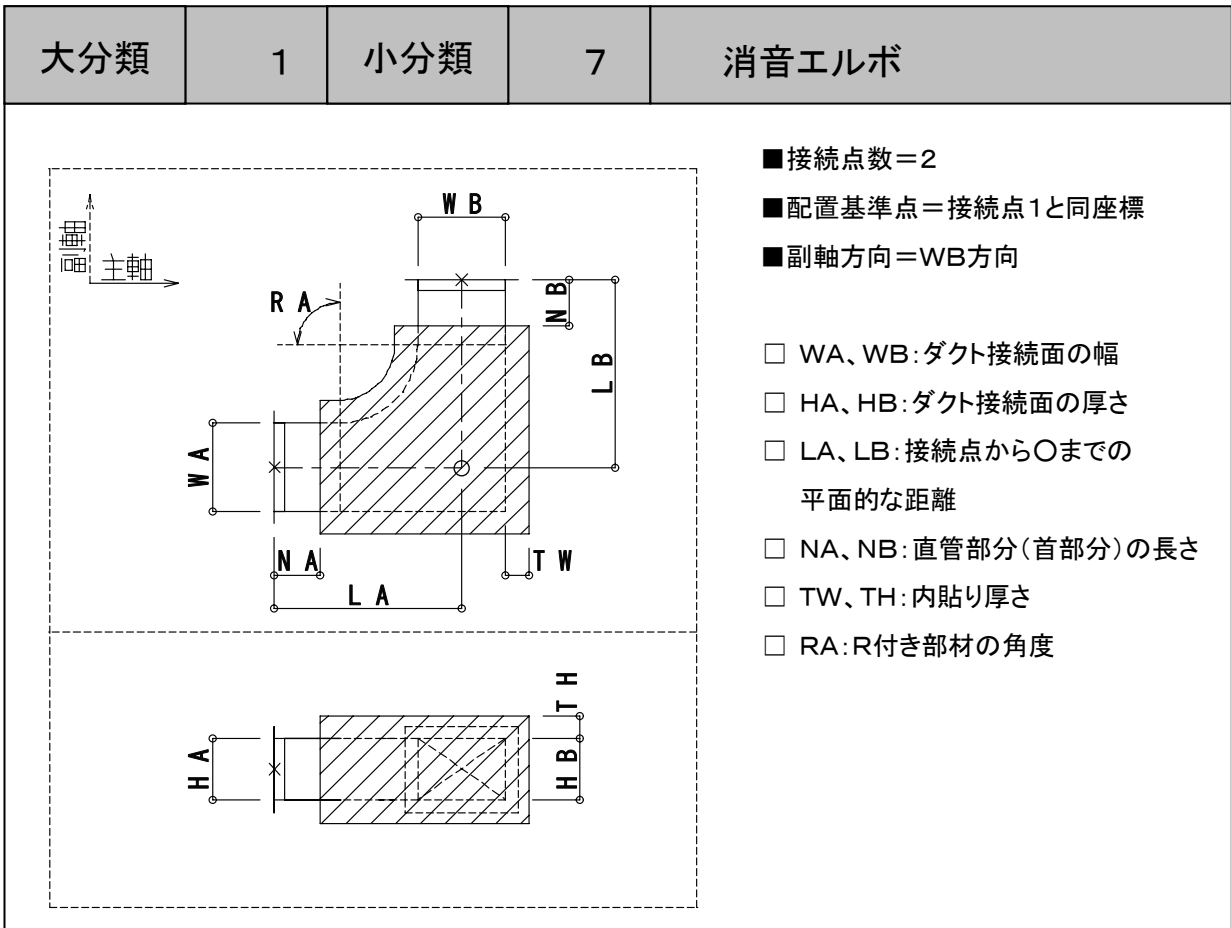

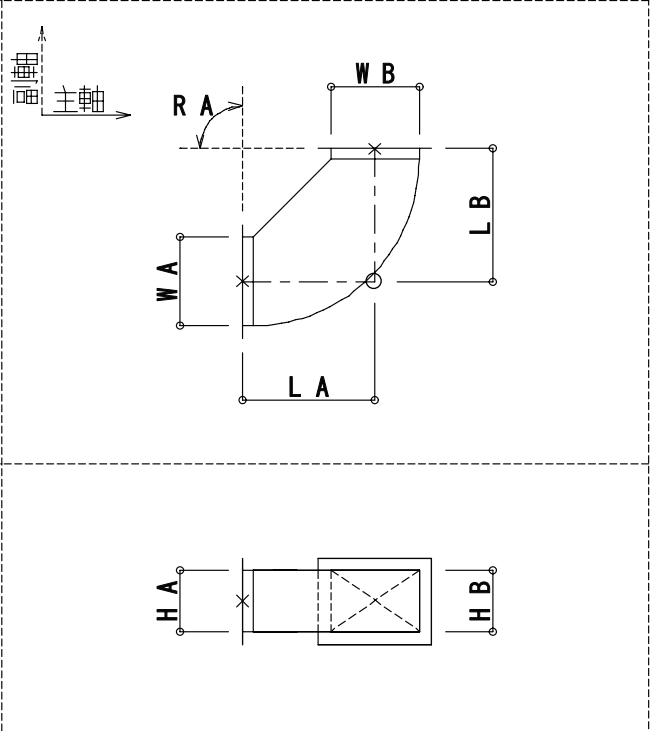大分類	1	小分類	9	内直エルボ(内直外 R)
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> </ul>				

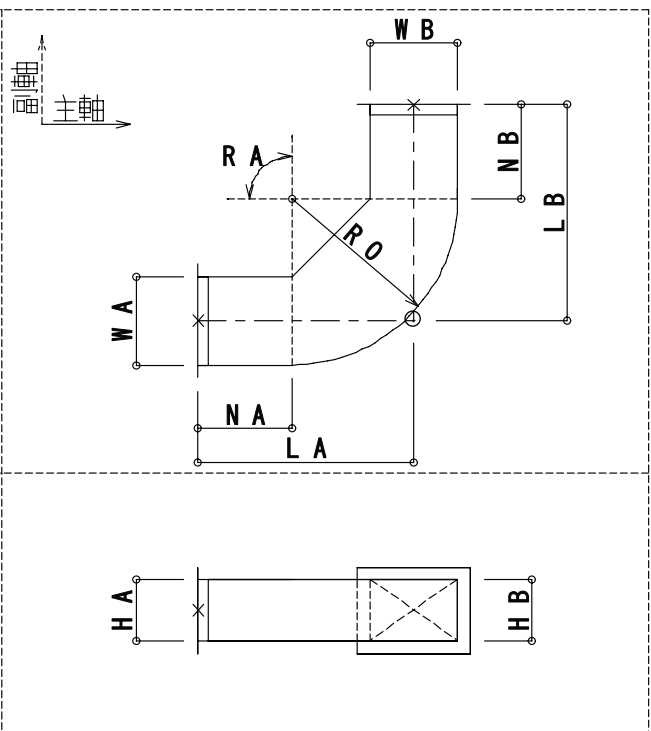大分類	1	小分類	10	両直管付内直エルボ(内直外R)
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB:直管部分(首部分)の長さ</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> <li><input type="checkbox"/> RO:R付部材の外側半径</li> </ul>				



大分類	1	小分類	11	エルボ(内直外角)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> </ul>				

大分類	1	小分類	12	両直管付エルボ(内直外角)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB:直管部分(首部分)の長さ</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> </ul>				


大分類	1	小分類	13	消音エルボ(内直)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB:接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB:直管部分(首部分)の長さ</li> <li><input type="checkbox"/> TW、TH:内貼り厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> RA:R付き部材の角度</li> </ul>

大分類		小分類		

大分類	2	小分類	1	Sカーブ(内R外R)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=振れ方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB:直管部分(首部分)の長さ</li> <li><input type="checkbox"/> RIA、RIB:R付部材の内側半径</li> </ul>				


大分類	2	小分類	2	梁巻き(内R外R)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=HC方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WA、WB、WC:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB、NC:直管部分(首部分)の長さ</li> <li><input type="checkbox"/> LA:A面から梁巻き部分までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> ZA:梁巻きのA面に対するずれ</li> </ul> <p>※HA、HBの口径が異なる場合、NCの値が上下で異なるが、この場合、小さい値を使用する。</p>				

大分類	2	小分類	3	角梁巻き(内角外角)
-----	---	-----	---	------------

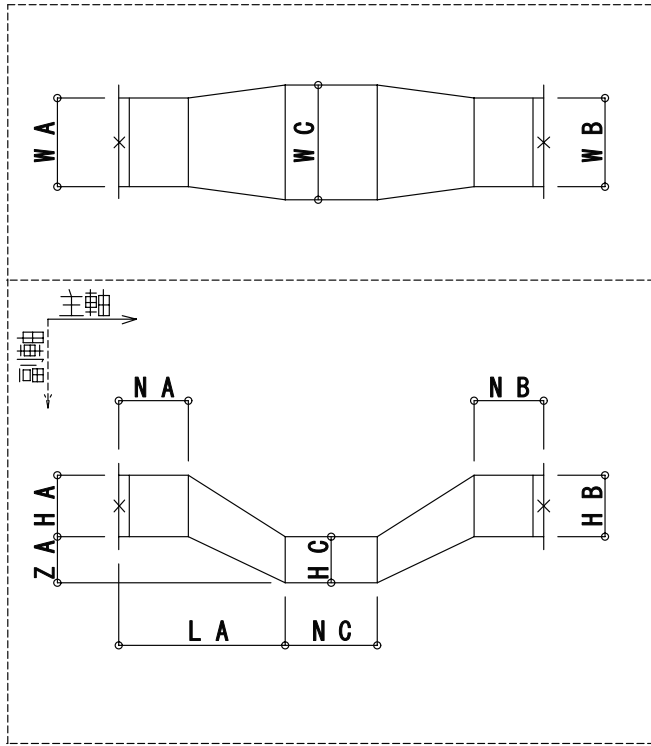


- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=HC方向
- WA、WB、WC:ダクト接続面の幅
- HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ
- NA、NB、NC:直管部分(首部分)の長さ
- LA:A面から梁巻き部分までの平面的な距離
- ZA:梁巻きのA面に対するずれ

大分類	2	小分類	4	Sカーブ(内角外角)
-----	---	-----	---	------------

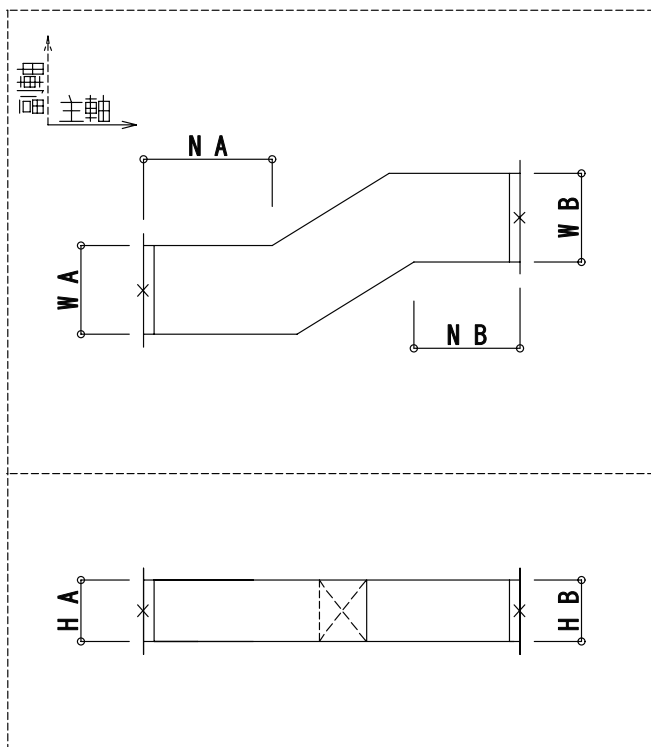


- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=振れ方向
- WA、WB:ダクト接続面の幅
- HA、HB:ダクト接続面の厚さ
- NA、NB:直管部分(首部分)の長さ

大分類	3	小分類	1	直管
-----	---	-----	---	----

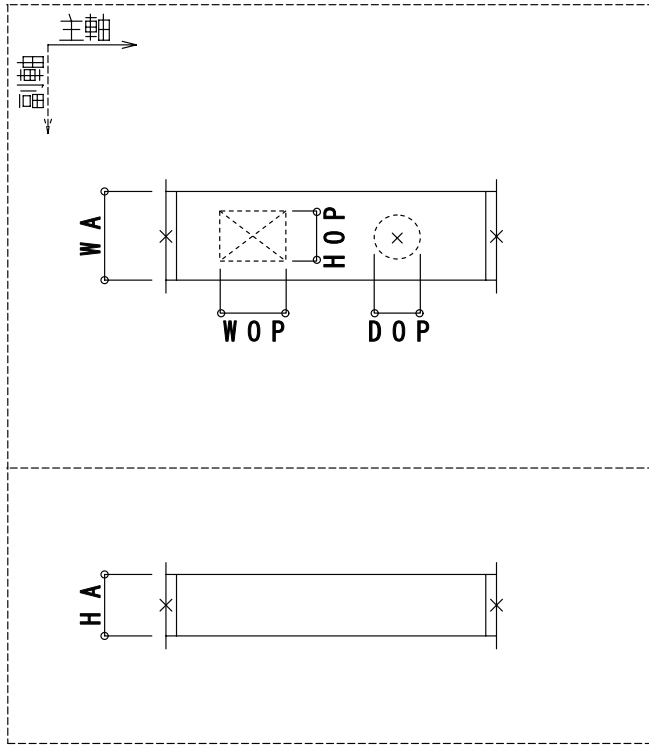

- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=右側固定
- WA:ダクト接続面の幅
- HA:ダクト接続面の厚さ
- OPN:開口の数(最大10ヶ所)
- OP1~OP10:開口データ
  - 次の情報をカンマ区切りで出力する。
  - ・ 開口形状のフラグ 角=0 丸=1
  - ・ ドン付け/直付けのフラグ  
ドン付け=0 直付け=1
  - ・ 配置基準点から開口の中心座標までの  
相対座標 X,Y,Z
  - ・ 開口から接続部材へ向う大きさ1の方向  
ベクトル X,Y,Z
  - ・ 開口の WOP と平行な大きさ1のベクトル X,Y,Z  
※開口形状が丸の場合は、「...」を出力する。
  - ・ 開口のWOP方向の幅 WOP
  - ・ 開口のWOP方向に直交する幅 HOP  
※WOP、HOP は開口形状が丸の場合、  
開口の直径 DOP を出力する。  
また、最後に「,」を出力する。(例:「直径DOP,」)

大分類	3	小分類	2	ホッパー
-----	---	-----	---	------

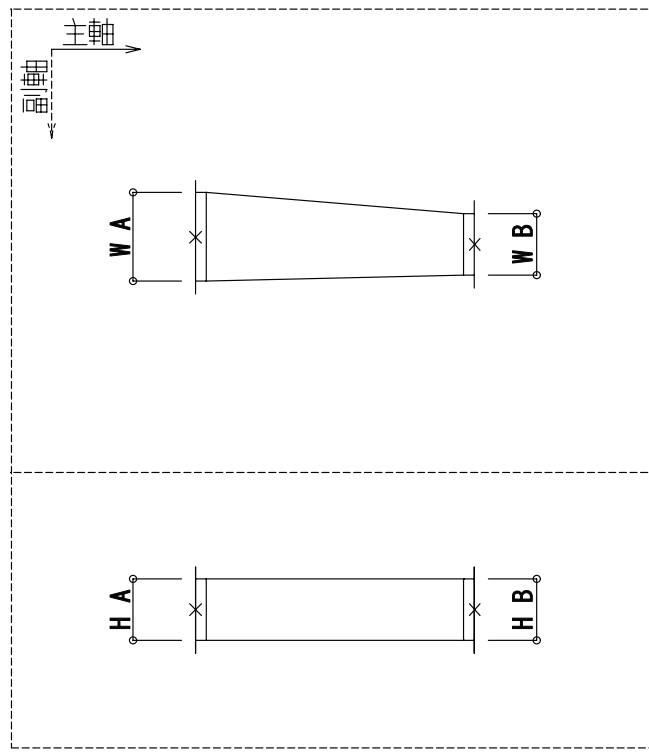


- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=右側固定
- WA、WB:ダクト接続面の幅
- HA、HB:ダクト接続面の厚さ

大分類	3	小分類	3	直管付ホッパー
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB:直管部分(首部分)の長さ</li> </ul> </div> </div>				


大分類	3	小分類	4	実管
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>外フランジ <math>FG = 0</math>    内フランジ <math>FG = 1</math></p> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li><input type="checkbox"/> WA:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> FG:フランジ方向のフラグ  外フランジ=0  内フランジ=1</li> </ul> </div> </div>				

大分類	4	小分類	1	三方分岐
-----	---	-----	---	------


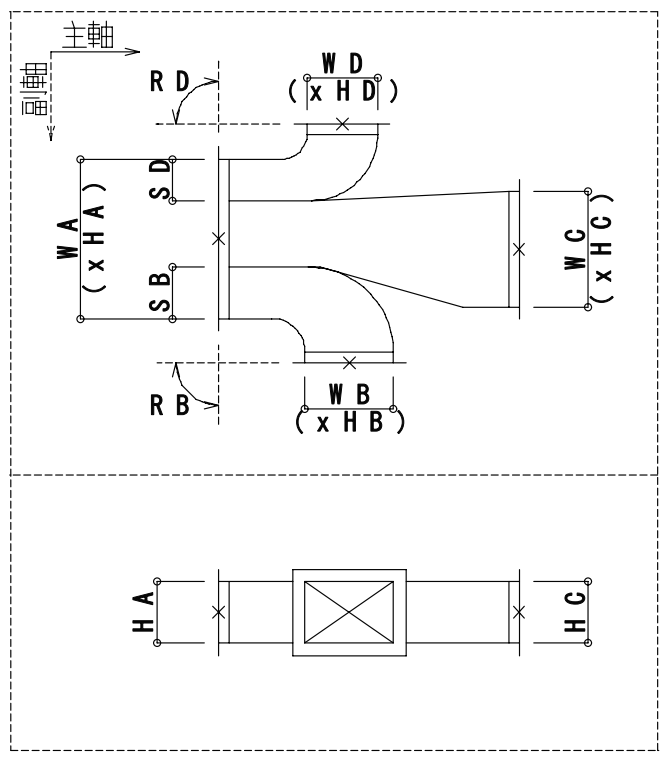


- 接続点数=4
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=WB方向
- WA、WB、WC、WD:ダクト接続面の幅
- HA、HB、HC、HD:ダクト接続面の厚さ
- SB、SD:割り込み幅
- RB、RD:R付き部材の角度
- FGS:WC部材のSカーブフラグ  
ホッパー=0      Sカーブ=1

大分類	4	小分類	2	十字(片直)
-----	---	-----	---	--------

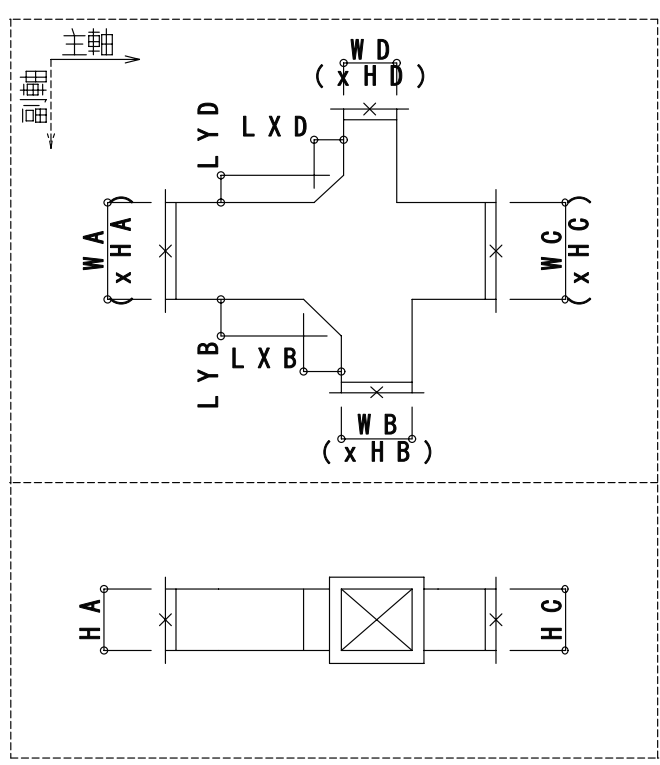

- 接続点数=4
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=WB方向
- WA、WB、WC、WD:ダクト接続面の幅
- HA、HB、HC、HD:ダクト接続面の厚さ
- LXB、LXD、LYB、LYD:テーパ部分の長さ

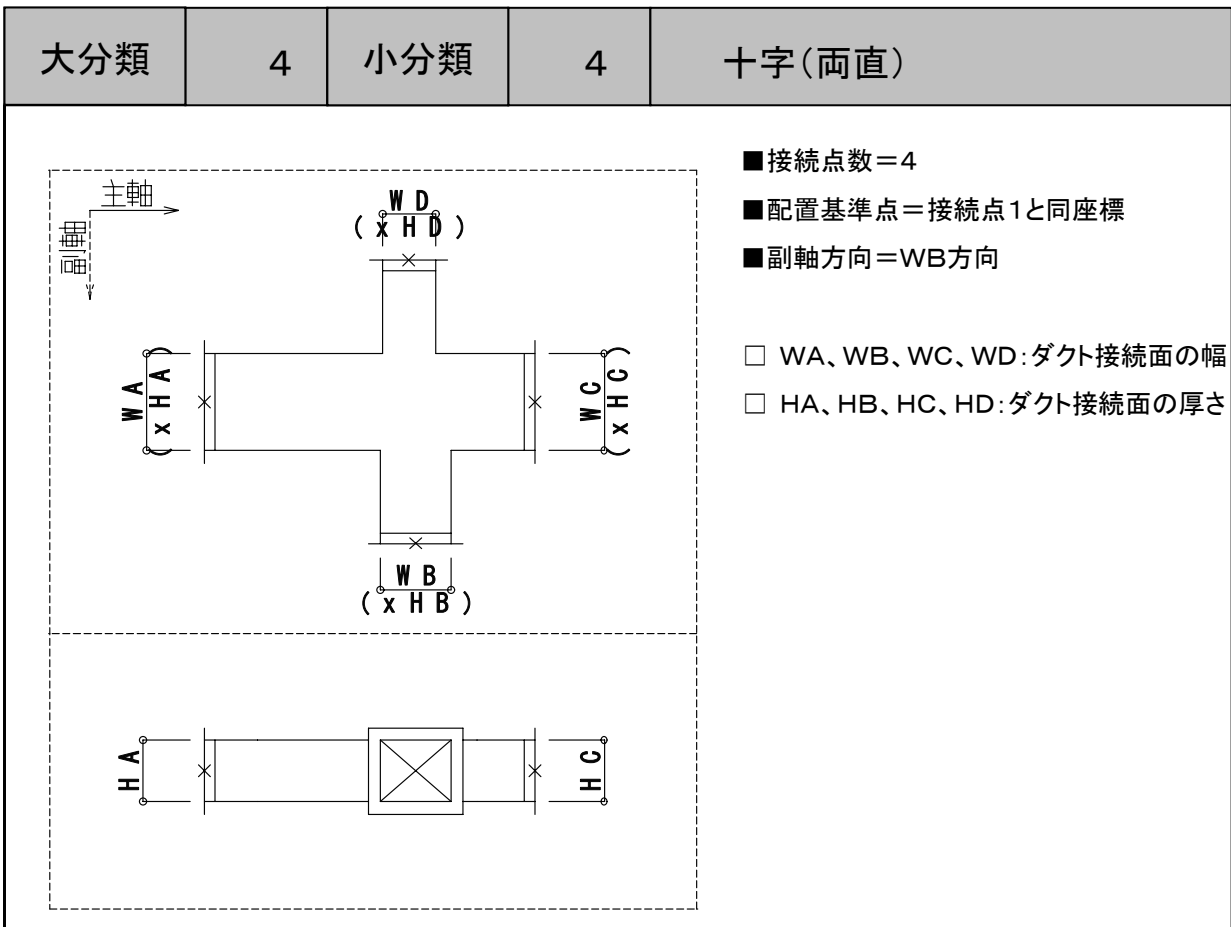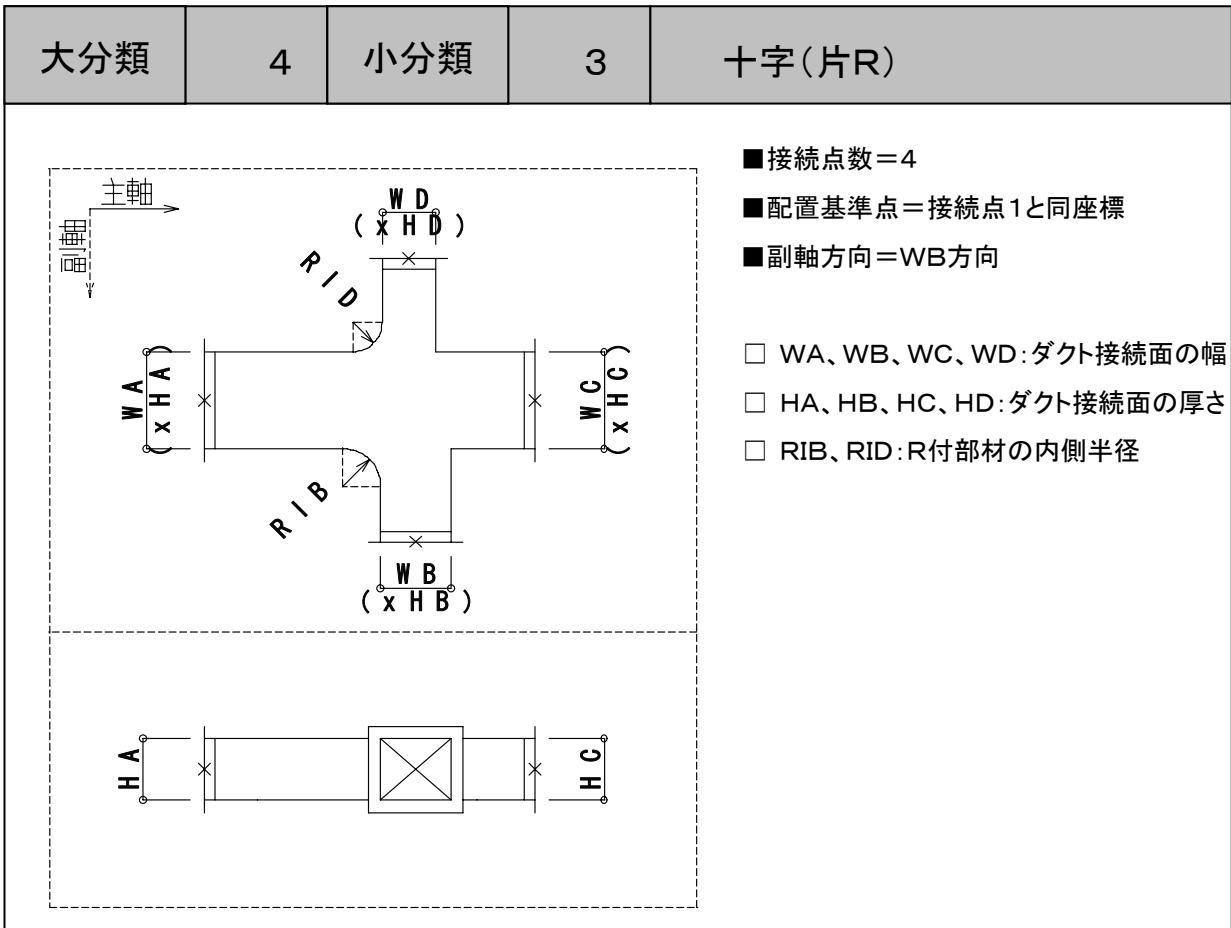




大分類	5	小分類	1	二方分岐(直曲り)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=3</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB、WC:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> SB:割り込み幅</li> <li><input type="checkbox"/> RB:R付き部材の角度</li> <li><input type="checkbox"/> FGS:WC部材のSカーブフラグ ホッパー=0      Sカーブ=1</li> </ul> </div> </div>				

大分類	5	小分類	2	二方分岐(両曲り)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=3</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB、WC:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> SB:割り込み幅</li> <li><input type="checkbox"/> RB、RC:R付き部材の角度</li> </ul> </div> </div>				

大分類	5	小分類	3	二分岐(直立て)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=3</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB、WC:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> SB: 割り込み幅</li> <li><input type="checkbox"/> FGS: WC部材のSカーブフラグ ホッパー=0      Sカーブ=1</li> </ul> </div> </div>				


大分類	5	小分類	4	二分岐(両曲りT管)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=3</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=WB方向</li>   <li><input type="checkbox"/> WA、WB、WC:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	5	小分類	5	二分岐(T管片直)
-----	---	-----	---	-----------


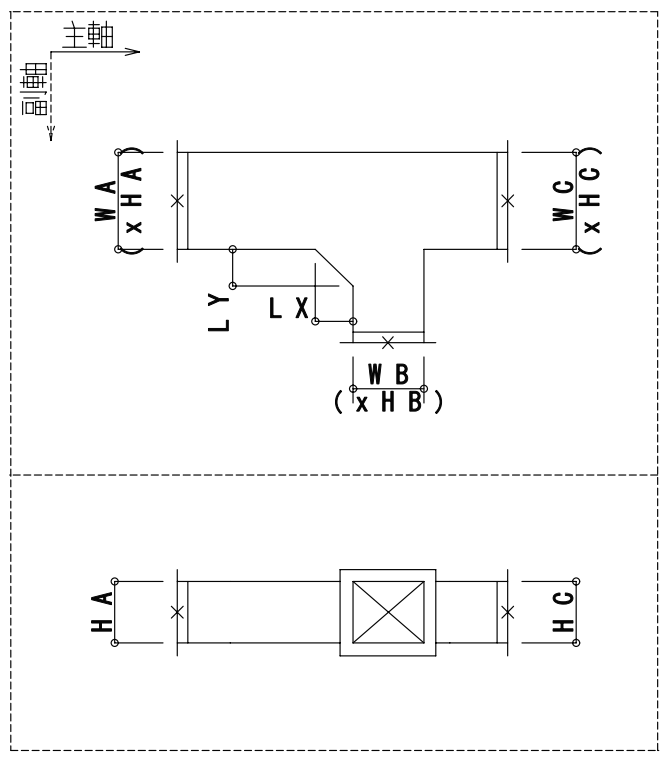


- 接続点数=3
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=WB方向
- WA、WB、WC:ダクト接続面の幅
- HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ
- LX、LY:テーパ部分の長さ


大分類	5	小分類	6	二分岐(T管片R)
-----	---	-----	---	-----------

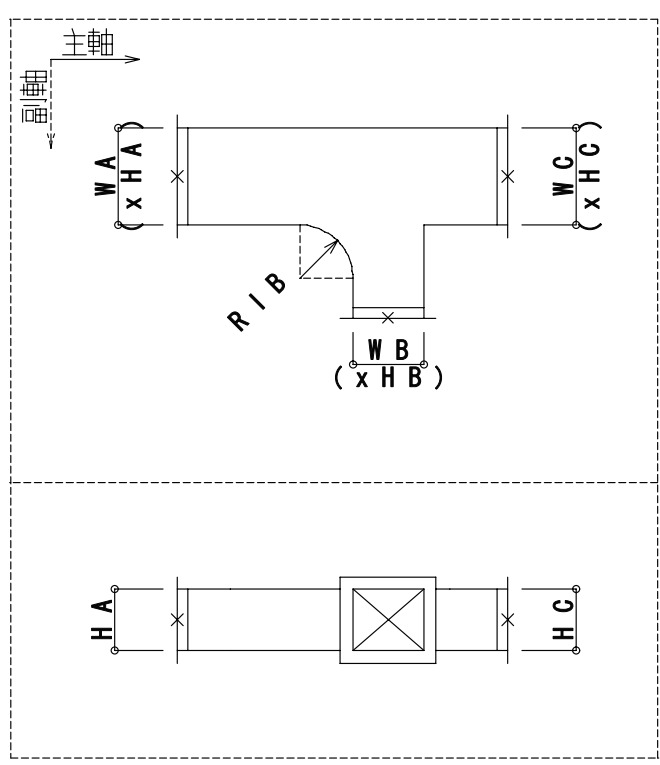

- 接続点数=3
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=WB方向
- WA、WB、WC:ダクト接続面の幅
- HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ
- RIB:R付部材の内側半径

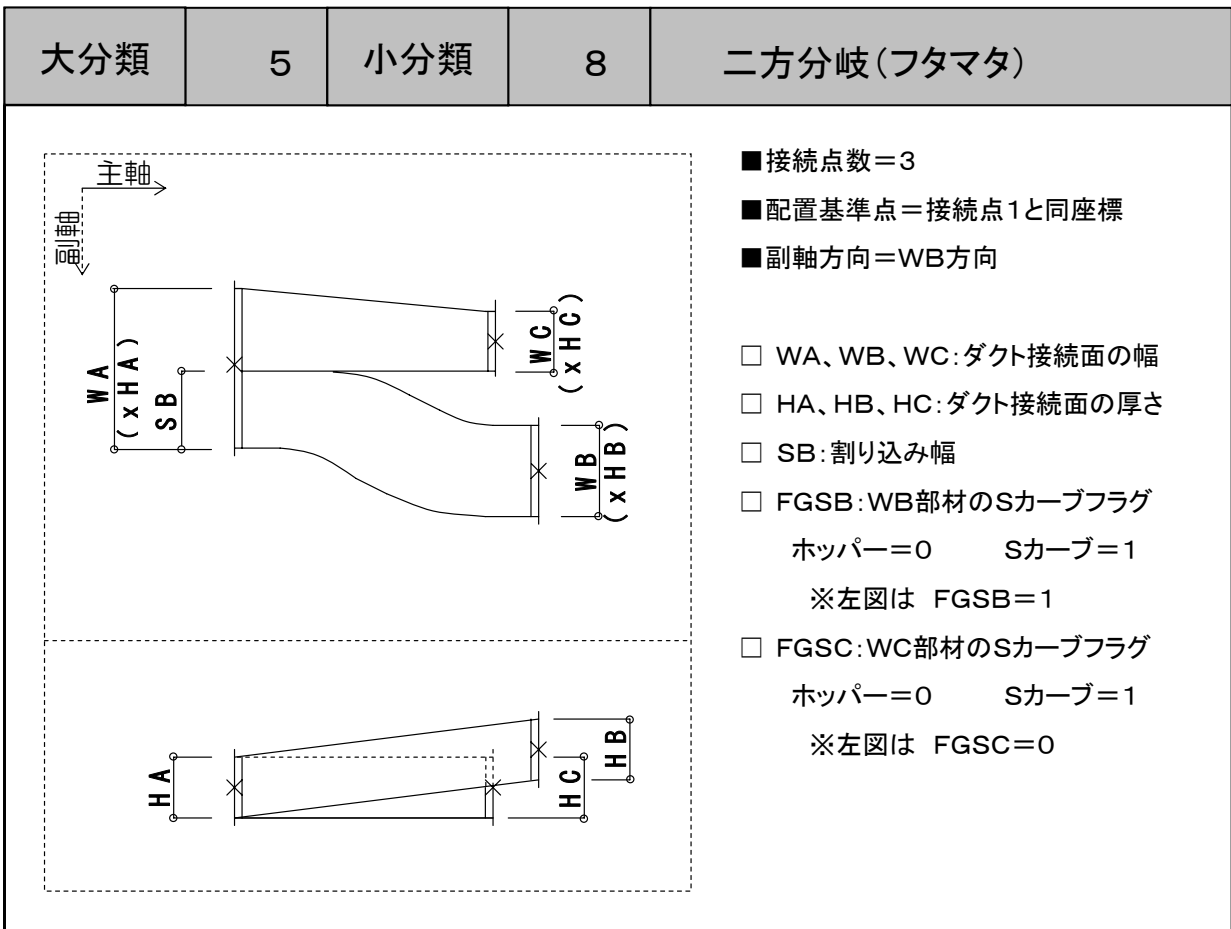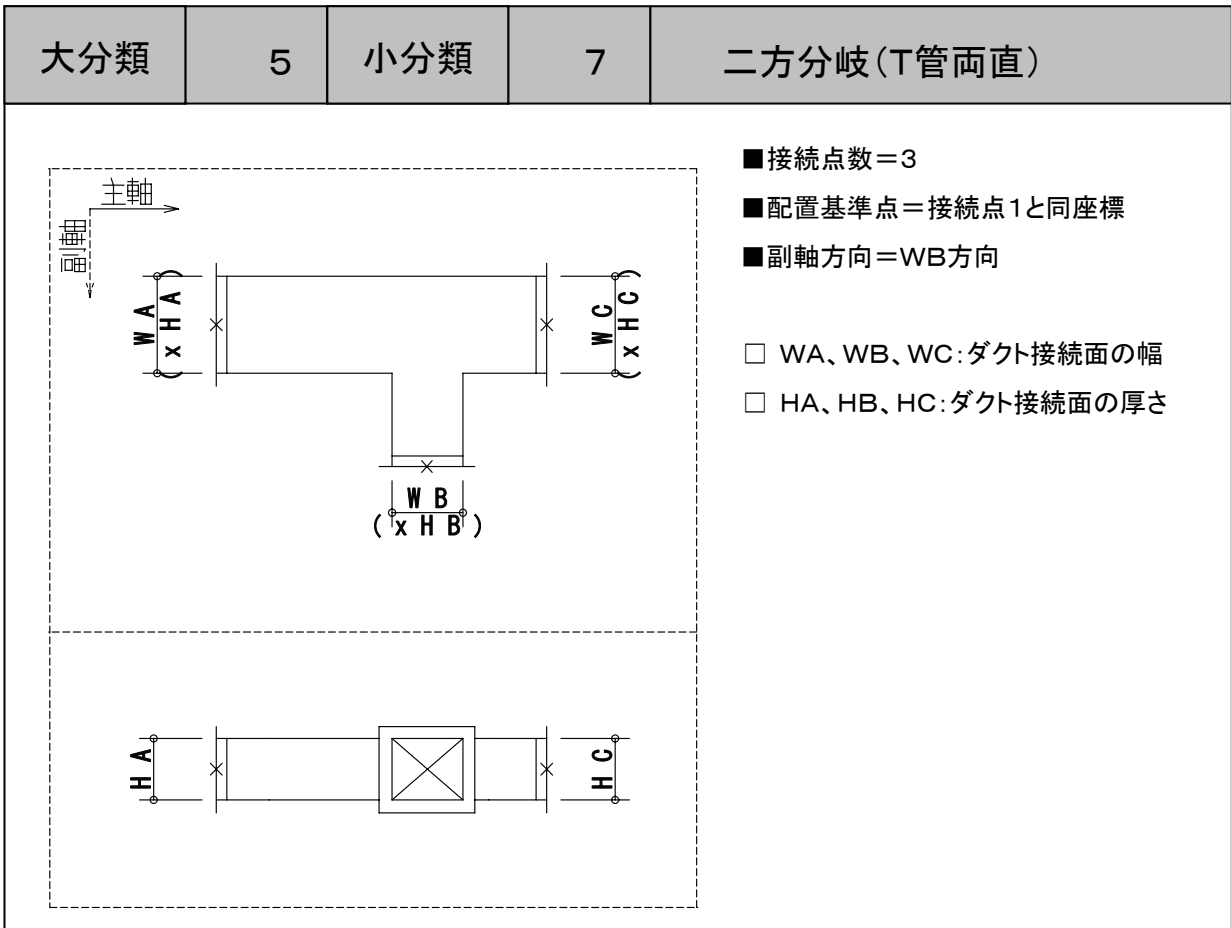


大分類	5	小分類	9	二分岐(エルボ片立て)
-----	---	-----	---	-------------

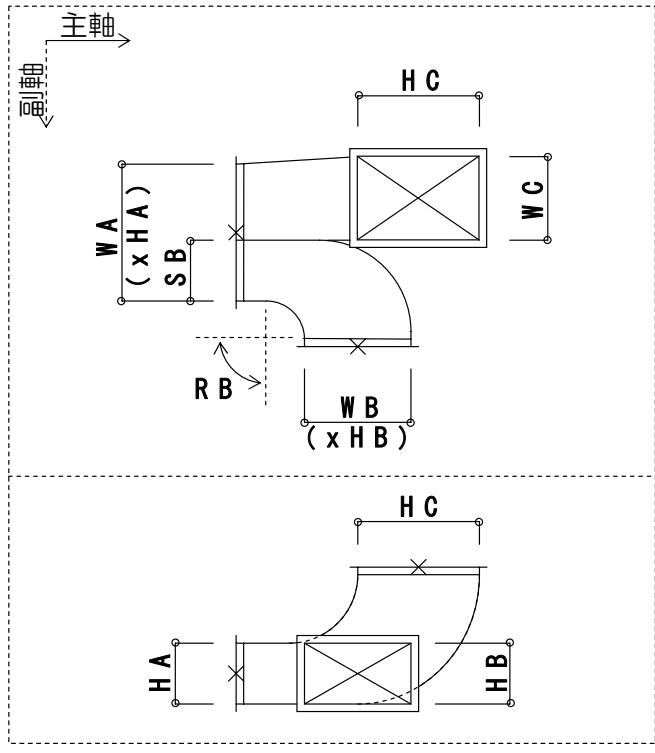

- 接続点数=3
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=WB方向
  
- WA、WB、WC:ダクト接続面の幅
- HA、HB、HC:ダクト接続面の厚さ
- SB: 割り込み幅
- RB: R付き部材の角度


大分類		小分類		
-----	--	-----	--	--



大分類	6	小分類	1	ダンパー												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <p>■ 接続点数=2</p> <p>■ 配置基準点=接続点1と同座標</p> <p>■ 副軸方向=ハンドル方向</p> <p>□ WA:ダクト接続面の幅</p> <p>□ HA:ダクト接続面の厚さ</p> <p>□ FG:ダンパー種別のフラグ</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">VD=1</td> <td style="width: 50%;">FD=2</td> </tr> <tr> <td>FVD=3</td> <td>MD=4</td> </tr> <tr> <td>CD=5</td> <td>PD=6</td> </tr> <tr> <td>SFD=7</td> <td>HFD=8</td> </tr> <tr> <td>PFD=9</td> <td>SFMD=10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他=0</td> </tr> </table> <p>□ FGH:ダンパーハンドル位置のフラグ 左図を参照 左図以外は、FGH=0</p> </div> </div>					VD=1	FD=2	FVD=3	MD=4	CD=5	PD=6	SFD=7	HFD=8	PFD=9	SFMD=10	その他=0	
VD=1	FD=2															
FVD=3	MD=4															
CD=5	PD=6															
SFD=7	HFD=8															
PFD=9	SFMD=10															
その他=0																

大分類	6	小分類	2	定風量装置(CAV)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <p>■ 接続点数=2</p> <p>■ 配置基準点=接続点1と同座標</p> <p>■ 副軸方向=制御ボックス方向</p> <p>□ WA:ダクト接続面の幅</p> <p>□ HA:ダクト接続面の厚さ</p> <p>□ NA、NB:直管部分(首部分)の長さ</p> <p>□ TW、TH:ダクト外寸からの長さ</p> <p>□ BX、BY、BZ:制御ボックスの寸法</p> <p>□ BOX:ダクト接続面から制御ボックスまでの平面的な距離</p> <p>□ BOZ:ダクト外寸(下面)から制御ボックス(下面)までの距離</p> </div> </div>				

大分類	6	小分類	3	変風量装置 (VAV)
-----	---	-----	---	-------------

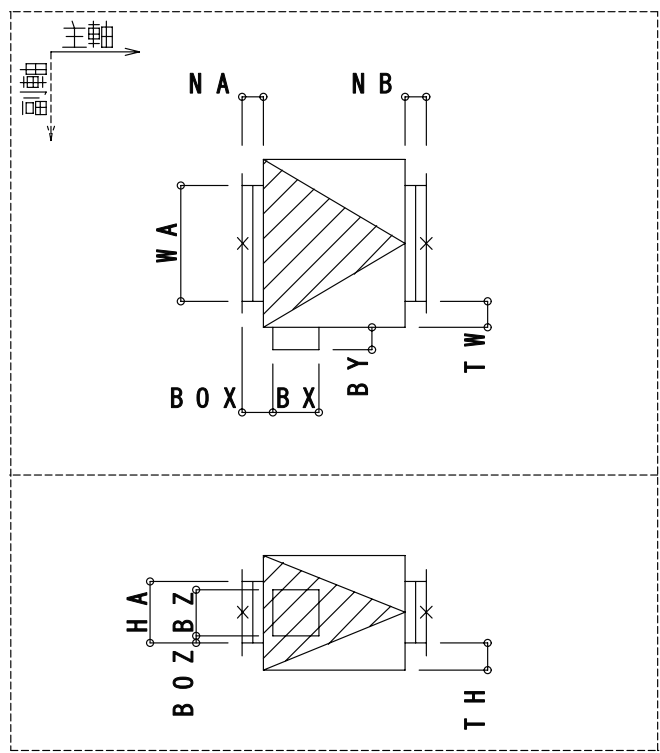


- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=制御ボックス方向
  
- WA:ダクト接続面の幅
- HA:ダクト接続面の厚さ
- NA、NB:直管部分(首部分)の長さ
- TW、TH:ダクト外寸からの長さ
- BX、BY、BZ:制御ボックスの寸法
- BOX:ダクト接続面から制御ボックスまでの平面的な距離
- BOZ:ダクト外寸(下面)から制御ボックス(下面)までの距離

大分類		小分類		
-----	--	-----	--	--


--	--	--	--	--

大分類	7	小分類	1	羽子板
-----	---	-----	---	-----

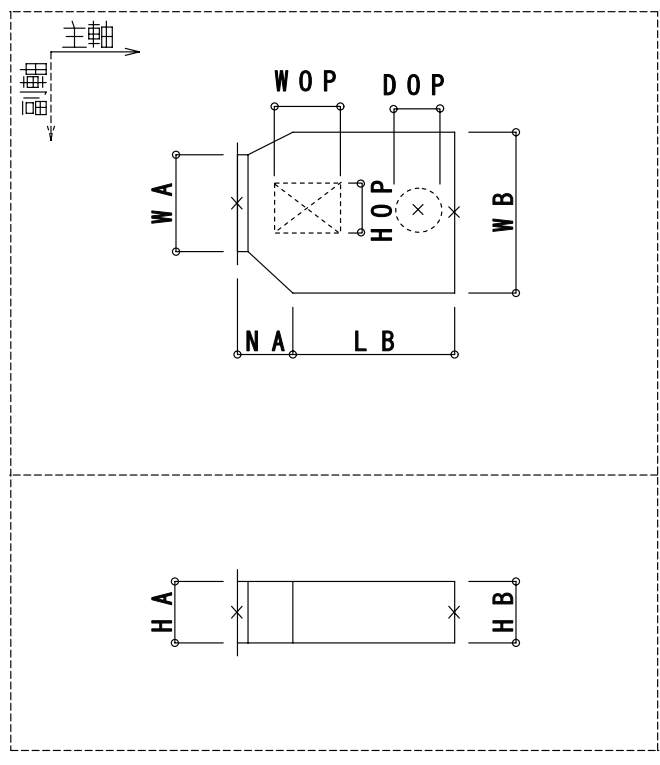

- 接続点数=2
  - 配置基準点=接続点1と同座標
  - 副軸方向=右側固定
  - WA、WB:ダクト接続面の幅
  - HA、HB:ダクト接続面の厚さ
  - NA:テーパ部分の長さ
  - LB:テーパ部分からB面までの長さ
  - OPN:開口の数(最大 10ヶ所)
  - OP1~OP10:開口データ
- 次の情報をカンマ区切りで出力する。
- ・ 開口形状のフラグ 角=0 丸=1
  - ・ ドン付け/直付けのフラグ  
ドン付け=0 直付け=1
  - ・ 配置基準点から開口の中心座標までの  
相対座標 X,Y,Z
  - ・ 開口から接続部材へ向う大きさ1の方向  
ベクトル X,Y,Z
  - ・ 開口の WOP と平行な大きさ1のベクトル X,Y,Z  
※開口形状が丸の場合は、「...」を出力する。
  - ・ 開口のWOP方向の幅 WOP
  - ・ 開口のWOP方向に直交する幅 HOP  
※WOP、HOP は開口形状が丸の場合、  
開口の直径 DOP を出力する。  
また、最後に「,」を出力する。(例:「直径DOP,」)


大分類	7	小分類	2	ボックス
-----	---	-----	---	------

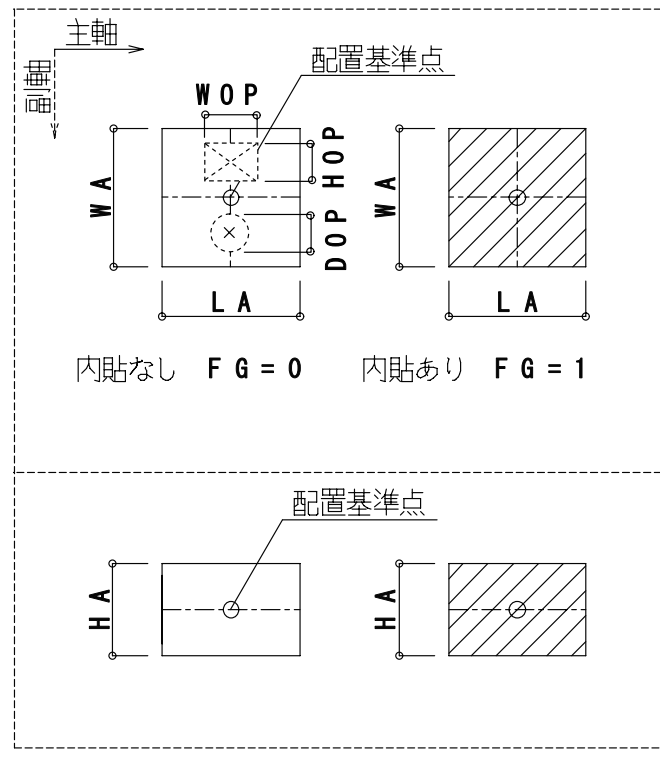

- 接続点数=0
  - 配置基準点=ボックスの中心座標
  - 副軸方向=右側固定
  - WA:ボックスの幅
  - HA:ボックスの厚さ
  - LA:ボックスの長さ
  - FG:内貼り有無のフラグ  
内貼りなし=0  
内貼りあり=1
  - OPN:開口の数(最大 10ヶ所)
  - OP1~OP10:開口データ
- 次の情報をカンマ区切りで出力する。
- ・ 開口形状のフラグ 角=0 丸=1
  - ・ ドン付け/直付けのフラグ  
ドン付け=0 直付け=1
  - ・ 配置基準点から開口の中心座標までの  
相対座標 X,Y,Z
  - ・ 開口から接続部材へ向う大きさ1の方向  
ベクトル X,Y,Z
  - ・ 開口の WOP と平行な大きさ1のベクトル X,Y,Z  
※開口形状が丸の場合は、「...」を出力する。
  - ・ 開口のWOP方向の幅 WOP
  - ・ 開口のWOP方向に直交する幅 HOP  
※WOP、HOP は開口形状が丸の場合、  
開口の直径 DOP を出力する。  
また、最後に「,」を出力する。(例:「直径DOP,」)




大分類	7	小分類	3	チャンバー
-----	---	-----	---	-------

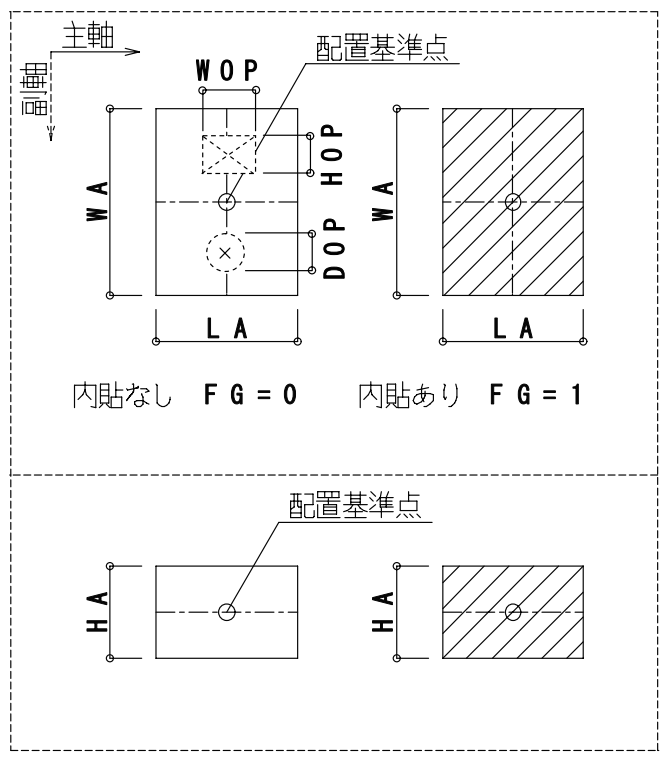


- 接続点数=0
- 配置基準点=チャンバーの中心座標
- 副軸方向=右側固定
- WA: チャンバーの幅
- HA: チャンバーの長さ
- LA: チャンバーの厚さ
- FG: 内貼り有無のフラグ  
内貼りなし=0  
内貼りあり=1
- OPN: 開口の数(最大 10ヶ所)
- OP1~OP10: 開口データ  
次の情報をカンマ区切りで出力する。
  - ・ 開口形状のフラグ 角=0 丸=1
  - ・ ドン付け/直付けのフラグ  
ドン付け=0 直付け=1
  - ・ 配置基準点から開口の中心座標までの  
相対座標 X,Y,Z
  - ・ 開口から接続部材へ向う大きさ1の方向  
ベクトル X,Y,Z
  - ・ 開口の WOP と平行な大きさ1のベクトル X,Y,Z  
※開口形状が丸の場合は、「...」を出力する。
  - ・ 開口のWOP方向の幅 WOP
  - ・ 開口のWOP方向に直交する幅 HOP  
※WOP、HOP は開口形状が丸の場合、  
開口の直径 DOP を出力する。  
また、最後に「,」を出力する。(例:「直径DOP,」)

大分類	7	小分類	4	キャンバス継手
-----	---	-----	---	---------

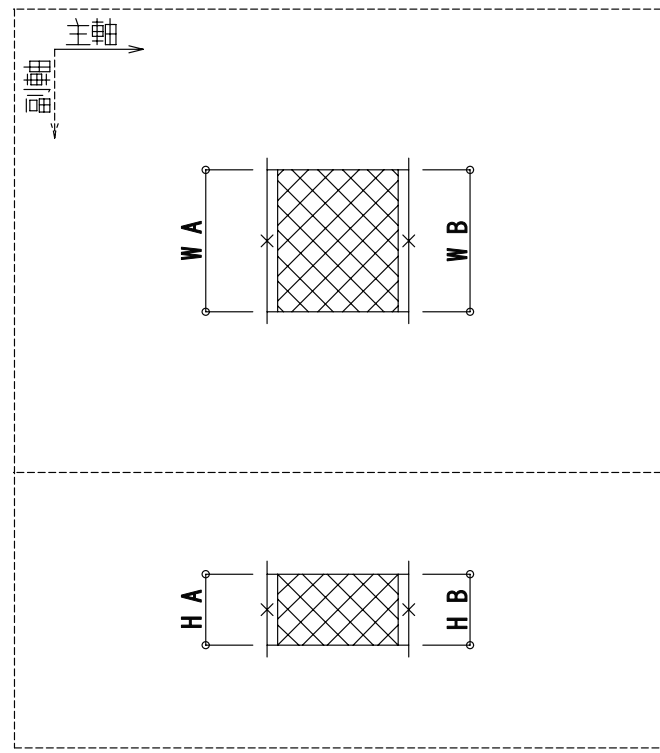


- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=右側固定
- WA、WB: ダクト接続面の幅
- HA、HB: ダクト接続面の厚さ

大分類	7	小分類	5	タイコ
-----	---	-----	---	-----

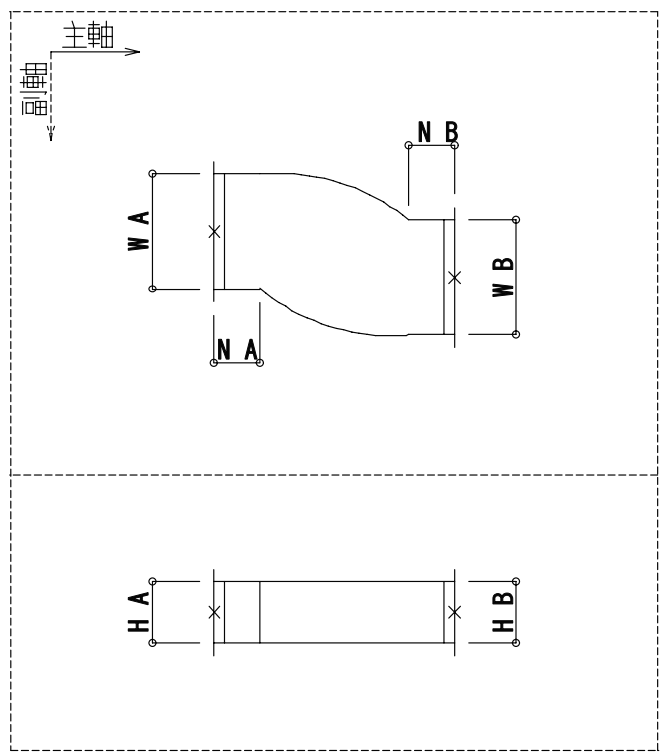

- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=振れ方向
- WA、WB:ダクト接続面の幅
- HA、HB:ダクト接続面の厚さ
- NA、NB:直管部分(首部分)の長さ

大分類	7	小分類	6	ヒョットコ(片直)
-----	---	-----	---	-----------

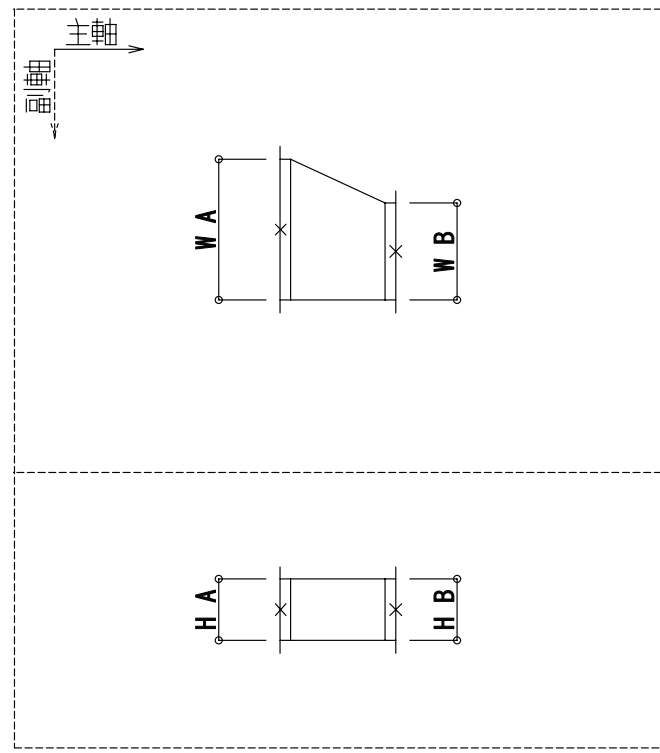

- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=右側固定
- WA、WB:ダクト接続面の幅
- HA、HB:ダクト接続面の厚さ

大分類	7	小分類	7	ヒヨットコ(片R)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li>□ WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li>□ HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> </ul> </div> </div>				


大分類	7	小分類	8	ヒヨットコ(両R)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li>□ WA、WB:ダクト接続面の幅</li> <li>□ HA、HB:ダクト接続面の厚さ</li> </ul> </div> </div>				


大分類	8	小分類	1	角丸ホッパー
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li><input type="checkbox"/> WA:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> DB:丸ダクト接続面の直径</li> <li><input type="checkbox"/> NB:直管部分(首部分)の長さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	8	小分類	2	角丸キャンバス継手
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li><input type="checkbox"/> WA:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> DB:丸ダクト接続面の直径</li> </ul> </div> </div>				


大分類	8	小分類	3	角丸ヒョットコ
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li><input type="checkbox"/> WA:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> DB:丸ダクト接続面の直径</li> <li><input type="checkbox"/> NB:直管部分(首部分)の長さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	8	小分類	4	直管付角丸ホッパー
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li><input type="checkbox"/> WA:ダクト接続面の幅</li> <li><input type="checkbox"/> HA:ダクト接続面の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> DB:丸ダクト接続面の直径</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB:直管部分(首部分)の長さ</li> </ul> </div> </div>				

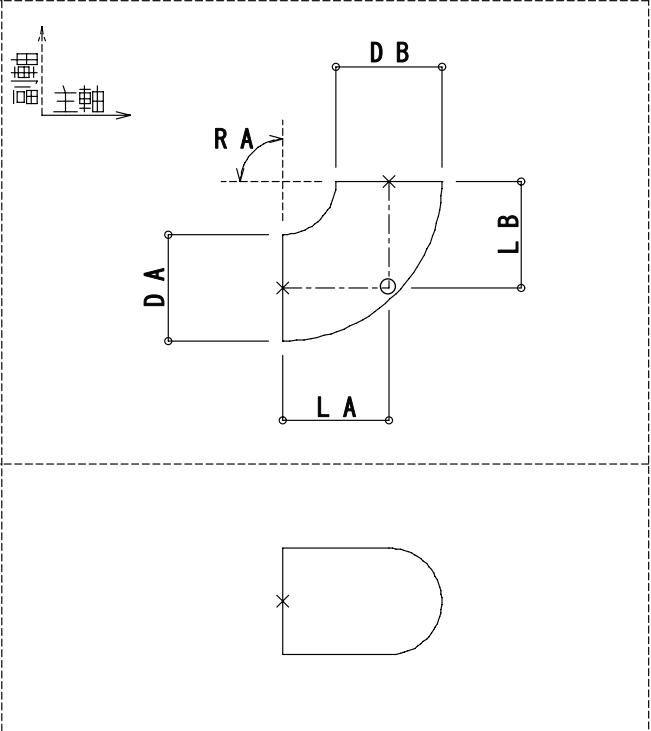大分類	11	小分類	1	エルボ
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=DB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DA、DB: 丸ダクト接続面の直径</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB: 接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA: R付き部材の角度</li> </ul>				

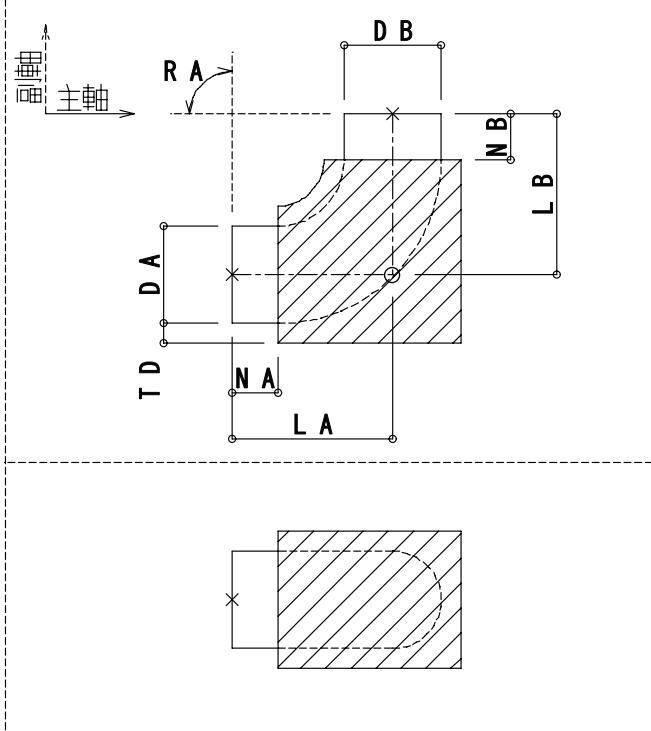大分類	11	小分類	2	消音エルボ
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=DB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DA、DB: 丸ダクト接続面の直径</li> <li><input type="checkbox"/> LA、LB: 接続点から○までの平面的な距離</li> <li><input type="checkbox"/> RA: R付き部材の角度</li> <li><input type="checkbox"/> NA、NB: 直管部分(首部分)の長さ</li> <li><input type="checkbox"/> TD: 丸ダクト外寸からの消音部の長さ</li> </ul>				

大分類	12	小分類	1	S管
-----	----	-----	---	----

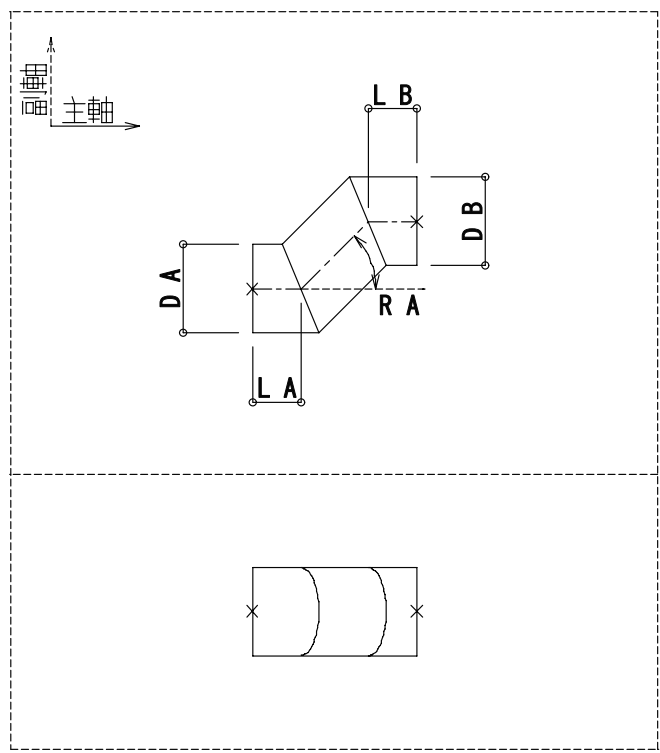


- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=振れ方向
  
- DA、DB: 丸ダクト接続面の直径
- LA、LB: 直管部分(首部分)の長さ
- RA: R付き部材の角度

大分類		小分類		
-----	--	-----	--	--


--	--	--	--	--

大分類	13	小分類	1	直管
-----	----	-----	---	----

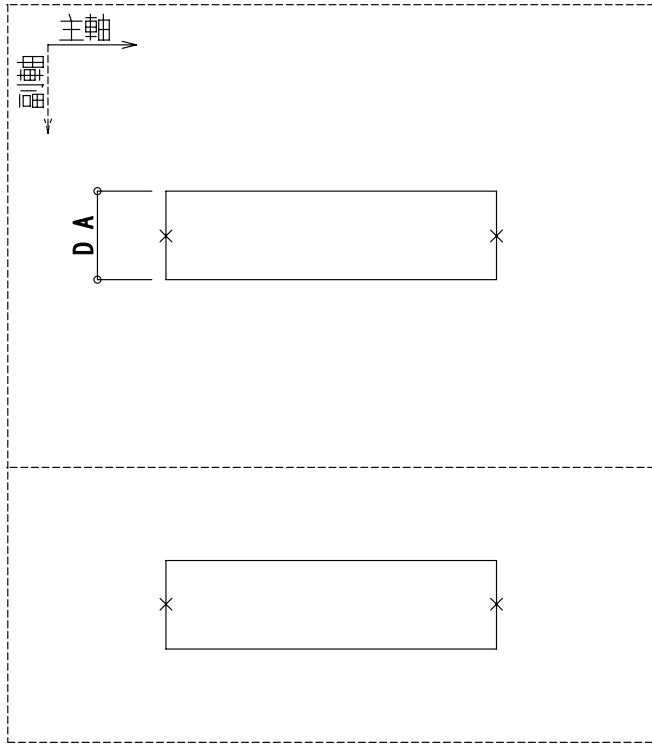

- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=右側固定
  
- DA: 丸ダクト接続面の直径

大分類	13	小分類	2	片落管(レジューサ)
-----	----	-----	---	------------

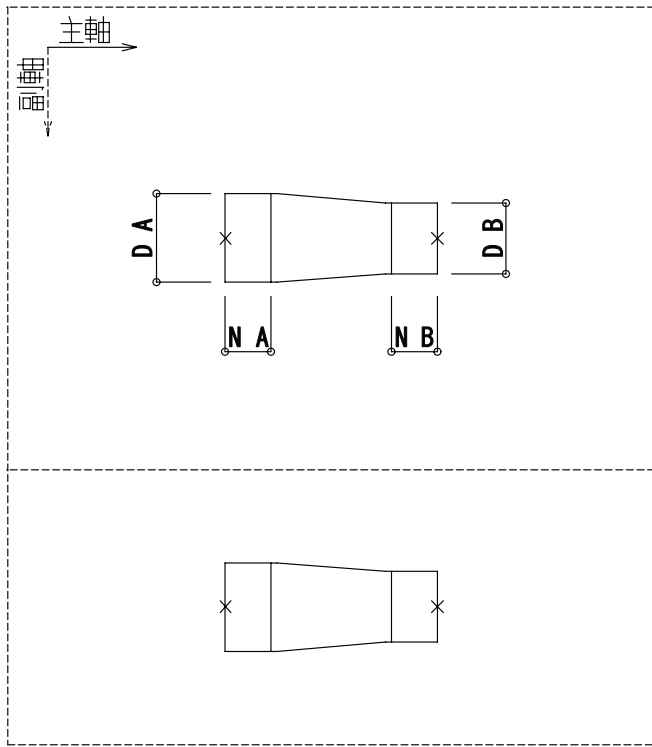

- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=右側固定
  
- DA、DB: 丸ダクト接続面の直径
- NA、NB: 直管部分(首部分)の長さ




大分類	13	小分類	3	実管
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li>□ DA: 丸ダクト接続面の直径</li> </ul> </div> </div>				

大分類		小分類		

大分類	14	小分類	1	十字管(クロス管)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=4</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=DB方向</li> </ul> <p>□ DA、DB、DC、DD: 丸ダクト接続面の直径</p> </div> </div>				

大分類	14	小分類	2	クロスRT管
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=4</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=DB方向</li> </ul> <p>□ DA、DB、DC、DD: 丸ダクト接続面の直径</p> <p>□ LC: テーパー部分の長さ</p> <p>□ NC: 直管部分(首部分)の長さ</p> </div> </div>				

大分類	15	小分類	1	T管
-----	----	-----	---	----

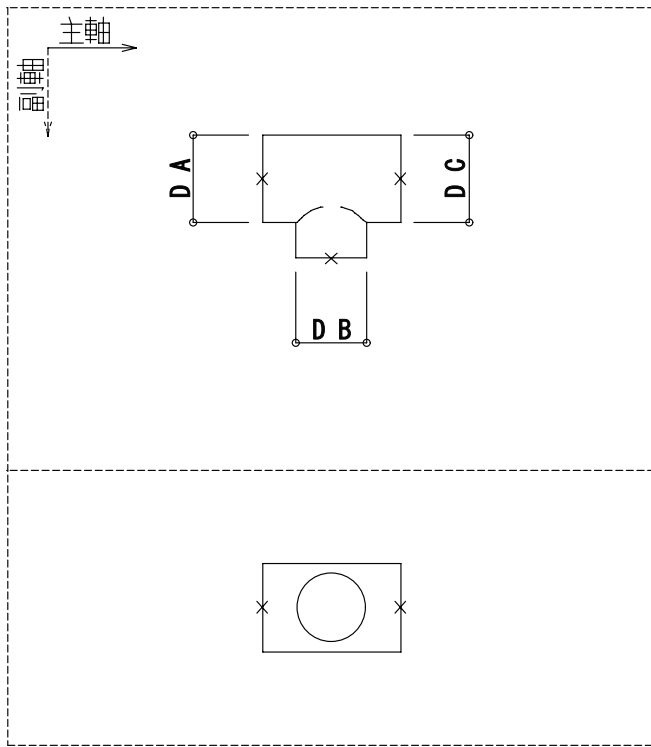


■ 接続点数=3

■ 配置基準点=接続点1と同座標

■ 副軸方向=DB方向

□ DA、DB、DC: 丸ダクト接続面の直径

大分類	15	小分類	2	RT管
-----	----	-----	---	-----

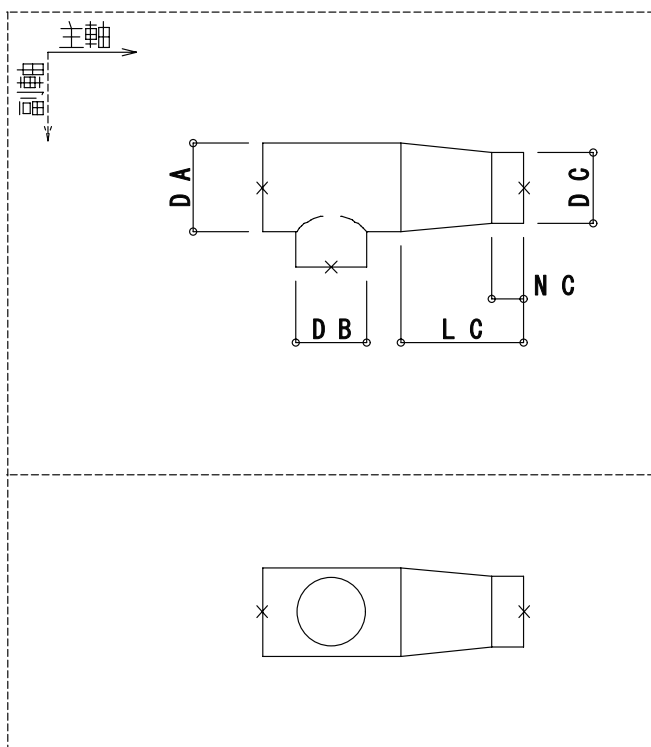

■ 接続点数=3

■ 配置基準点=接続点1と同座標

■ 副軸方向=DB方向

□ DA、DB、DC: 丸ダクト接続面の直径


□ LC: テーパー部分の長さ

□ NC: 直管部分(首部分)の長さ

大分類	15	小分類	3	ダブルRT管
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=3</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=DB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DA、DB、DC: 丸ダクト接続面の直径</li> <li><input type="checkbox"/> LB、LC: テーパー部分の長さ</li> <li><input type="checkbox"/> NB、NC: 直管部分(首部分)の長さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	15	小分類	4	45°Y管
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=3</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=DB方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DA、DB、DC: 丸ダクト接続面の直径</li> </ul> </div> </div>				

大分類	15	小分類	5	45°RY管
-----	----	-----	---	--------

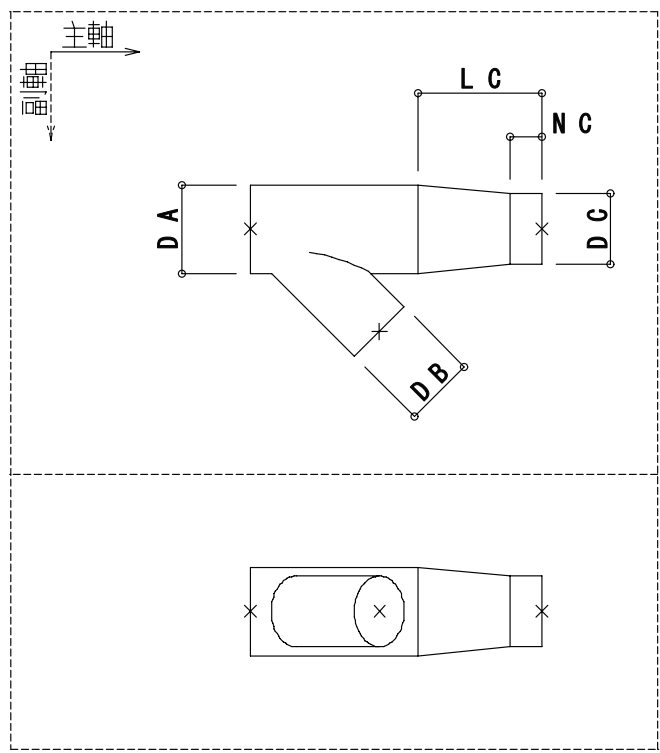


- 接続点数=3
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=DB方向
- DA、DB、DC: 丸ダクト接続面の直径
- LC: テーパー部分の長さ
- NC: 直管部分(首部分)の長さ

大分類		小分類		
-----	--	-----	--	--

大分類	16	小分類	1	ダンパー										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=ハンドル方向</li> </ul> <p>□ DA: 丸ダクト接続面の直径</p> <p>□ FG: ダンパー種別のフラグ</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>VD=1</td> <td>FD=2</td> </tr> <tr> <td>FVD=3</td> <td>MD=4</td> </tr> <tr> <td>CD=5</td> <td>PD=6</td> </tr> <tr> <td>SFD=7</td> <td>HFD=8</td> </tr> <tr> <td>PFD=9</td> <td>SFMD=10</td> </tr> </table> <p>その他=0</p> <p>□ FGH: ダンパーハンドル位置のフラグ 左図を参照 左図以外は、FGH=0</p> </div> </div>					VD=1	FD=2	FVD=3	MD=4	CD=5	PD=6	SFD=7	HFD=8	PFD=9	SFMD=10
VD=1	FD=2													
FVD=3	MD=4													
CD=5	PD=6													
SFD=7	HFD=8													
PFD=9	SFMD=10													

大分類	16	小分類	2	定風量装置(CAV)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=2</li> <li>■ 配置基準点=接続点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=制御ボックス方向</li> </ul> <p>□ DA: 丸ダクト接続面の直径</p> <p>□ NA、NB: 直管部分(首部分)の長さ</p> <p>□ TD: 丸ダクト外寸からの長さ</p> <p>□ BX、BY、BZ: 制御ボックスの寸法</p> <p>□ BOX: 丸ダクト接続面から制御ボックスまでの平面的な距離</p> <p>□ BOZ: 丸ダクト外寸(下面)から制御ボックス(下面)までの距離</p> </div> </div>				

大分類	16	小分類	3	変風量装置 (VAV)
-----	----	-----	---	-------------

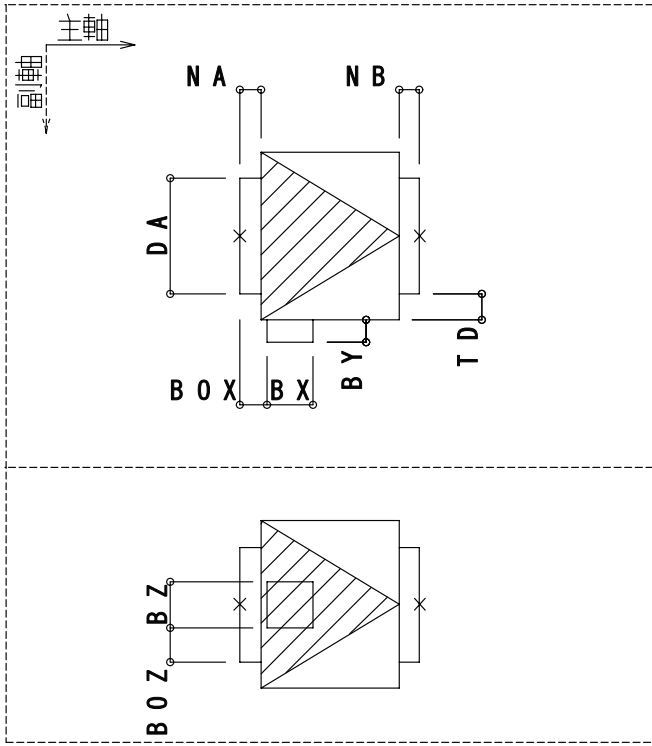


- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=制御ボックス方向
- DA: 丸ダクト接続面の直径
- NA、NB: 直管部分(首部分)の長さ
- TD: 丸ダクト外寸からの長さ
- BX、BY、BZ: 制御ボックスの寸法
- BOX: 丸ダクト接続面から制御ボックスまでの平面的な距離
- BOZ: 丸ダクト外寸(下面)から制御ボックス(下面)までの距離

大分類		小分類		
-----	--	-----	--	--

--	--	--	--	--

大分類	17	小分類	1	フレキシブルダクト
-----	----	-----	---	-----------

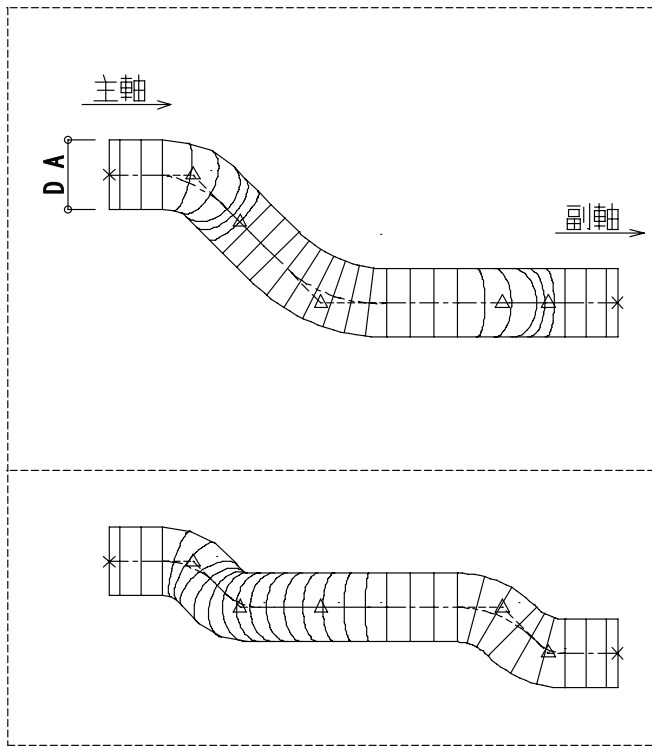

- 接続点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=接続点2の接続面に対する法線ベクトル
- DA: フレキダクト接続面の直径
- CPN: 曲り点(△)の数  
尚、曲り点は最大10点までとする。
- CP1~CP10: 曲り点(△)の座標 X,Y,Z をセットする。末尾の数字は、接続点1から見た曲り点の順番を表す。  
例: 接続点1から見た第1曲り点=CP1  
※座標 X,Y,Z の記述において指数等は使用せず全て実寸値でセットする。  
又、X,Y,Z は、カンマで区切る。
- FG: フレキ種別のフラグ  
消音=1      その他=0

大分類		小分類		
-----	--	-----	--	--

--	--	--	--	--




大分類	*	小分類	0	その他
<p>The diagram illustrates a rectangular part with a central hole. The main axes are labeled '主軸' (Main Axis) pointing right and '副軸' (Sub-axis) pointing down. Dimensions are labeled: EBW (width), EBL (length), and EBH (thickness).</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接続点数=0</li> <li>■ 配置基準点=元の部材を包含する直方体の中心座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> <li><input type="checkbox"/> EBN:元の部材の部材名称 (この項目の値の記述には、全角文字を使用してもよい)</li> <li><input type="checkbox"/> EBW:元の部材を包含する直方体の幅</li> <li><input type="checkbox"/> EBH:元の部材を包含する直方体の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> EBL:元の部材を包含する直方体の長さ</li> </ul>

大分類		小分類		
Empty content area				

## 第4章 配管フォーマット

### 1項 配管部材フォーマット

- ファイルの2レコード目以降を使用し、1部材を定義する。
- 1部材当たり38レコード固定とし、未使用の項目は“0”“-1”“空欄”をセットすることとし、使い分けについては項目説明欄を参照。
- 使用する文字は、1バイトの文字とし、英字は大文字とする。ただし、以下の項目については、全角文字を使用してもよい。
  - ・項番3「系統名」
  - ・「その他部材」時に項番10～25「配管寸法データ」にセットする  
「元の部材の部材名称」（項番10にセット）
- 1レコードのバイト数は、最大256バイトまでとする。（ただしCR/LFは含まない）

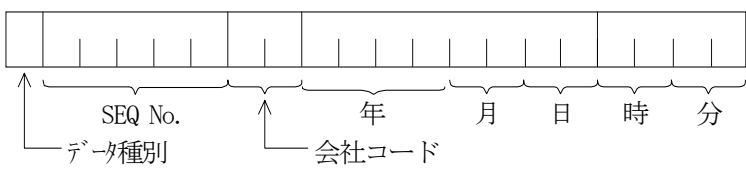項番	項目	項目説明
1	部材定義項目	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ種別：D …… ダクト    P …… 配管 E …… 電気            K …… 機器 A …… 建築</li> <li>・SEQ No.   ：数字5桁とし、頭0埋め               ※重複がなければ、連番でなくてもよい</li> <li>会社コード：英数字2文字（詳細は第6章参照）</li> <li>日     付：データ作成日（年 …… 西暦4桁）</li> <li>時     間：データ作成開始時間               ※DXFファイルと同期をとる</li> </ul> <p>DXF内のBLOCKデータとCEQファイルのデータのマッチングに使用する。</p> <p>※DXFのBLOCK名と同じ名称とし、同一データ内で重複の無いものとする</p>
2	出力時レイヤNo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>・数字をセット</li> <li>・出力時のレイヤは、レイヤを1以上の数字に変換して出力する</li> <li>・入力時のレイヤは、配管用途によりレイヤを分類しているCADは、項番35の「用途」を用いて自社CADのレイヤに変換する。配管用途とレイヤの関連を持たないCADは、本出力レイヤを用いて自社CADのレイヤに変換する</li> </ul>
3	系統名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全角・半角文字をセット</li> <li>・出力しない場合には“空欄”とする</li> </ul>

項番	項 目	項 目 説 明
4	系統番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 数字をセット</li> <li>・ 出力しない場合には“空欄”とする</li> </ul>
5	部材コード 大分類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配管部材中間コードを大分類，中分類，小分類でセット (詳細は第2項1，2，3を参照)</li> </ul>
6	// 中分類	
7	// 小分類	
8	単複区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複線：0，単線：1をセット</li> <li>・ 本バージョンでは、複線のみ対応</li> </ul>
9	メーカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ メーカーコードをセット (詳細は第2項4を参照)</li> </ul>
10 ・ ・ 25	配管寸法データ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1行に1項目をセット</li> <li>・ 項目数は固定で16項目</li> <li>・ 未使用は“0”をセット</li> <li>・ 接続点1～4に対応した呼径，外径を、接続点1～4の順に1行毎にセットする</li> <li>・ 接続点の順番は第8項のパターン別詳細図を参照</li> <li>・ 呼径，外径は、カンマで区切る</li> <li>・ 外径については出力できる場合にのみ出力する 例：外径あり→100,114.3 外径なし→100,</li> </ul>
26	ベクトル 主軸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第8項の特殊形状に記載の部材のみ、ベクトルを出力する。その他の部材の場合は“0”をセット</li> <li>・ 主軸，副軸のベクトルで、X,Y,Zの形であらわす</li> </ul>
27	// 副軸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ベクトルの大きさは“1”</li> </ul>
28	配置基準点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第8項のパターン別詳細図により、X,Y,Zをセット</li> <li>・ 指数等は使用せず全て実寸値でセット</li> <li>・ X,Y,Zは、カンマで区切る</li> </ul>
29	接続点1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 接続点は、主管側を「接続点1」とし、第8項のパターン別詳細図の接続点1～4の順とする</li> <li>・ 部材の各接続点の「中心座標X,Y,Zと接続情報」をセット</li> <li>・ 中心座標は、指数等は使用せず全て実寸値でセット</li> <li>・ 接続情報は、「項番1：部材定義項目」の「データ種別+SEQ No.」を使用する</li> <li>・ X,Y,Z及び接続情報は、カンマで区切る 例1：20,22,33,P00005 (X=20,Y=22,Z=33,配管データSEQNo00005) 例2：20,22,33,0 (X=20,Y=22,Z=33,接続する配管無し)</li> <li>・ 未使用の接続点Noには、“0”1個のみをセット 例1：接続点が2点の場合には、接続点3，4は“0”をセット</li> </ul>
30	接続点2	
31	接続点3	
32	接続点4	

項番	項 目	項 目 説 明
33	接続工法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各接続点の接続工法を「接続点1，接続点2，接続点3，接続点4」の順にセットする（詳細は第2項5を参照）</li> <li>・存在しない接続点には“－1”をセット</li> <li>・接続点の順番は第3項のパターン別詳細図を参照</li> </ul>
34	質 量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部材の質量をk g単位でセット</li> <li>・未使用は“0”をセット</li> </ul>
35	用 途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配管用途を数字でセット（詳細は第2項6を参照）</li> </ul>
36	流 量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流量をl/min単位でセット</li> <li>・未使用は“0”をセット</li> </ul>
37	予 備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在未使用（“0”をセット）</li> </ul>
38	データ終了フラグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終データは“0”をセット。</li> <li>・“0”でCEQファイルの終了</li> <li>・後続データがある場合は“1”をセット。</li> </ul>

## 2項 各種コード

### 1. 配管コード

大分類名称	名 称		備 考	コード			
	中分類名称	小分類名称		大	中	小	
その他				A00	00	00	
鋼管	その他			A01	00	00	
	配管用炭素鋼鋼管	その他	JIS G 3452	A01	01	00	
		黒		A01	01	01	
		白		A01	01	02	
	水道用亜鉛めっき鋼管		JIS G 3442	A01	02	01	
	圧力配管用炭素鋼鋼管	その他	JIS G 3454	A01	03	00	
		黒・Sch40		A01	03	01	
		白・Sch40		A01	03	02	
		黒・Sch80		A01	03	11	
		白・Sch80		A01	03	12	
		黒・Sch10		A01	03	21	
		白・Sch10		A01	03	22	
		黒・Sch20		A01	03	31	
		白・Sch20		A01	03	32	
		黒・Sch30		A01	03	41	
		白・Sch30		A01	03	42	
		黒・Sch60		A01	03	51	
		白・Sch60		A01	03	52	
		ステンレス鋼管	その他			A02	00
	一般配管用ステンレス鋼管		その他	JIS G 3448	A02	01	00
一般				A02	01	01	
配管用ステンレス鋼管	その他		JIS G 3459	A02	02	00	
	Sch5S			A02	02	01	
	Sch10S			A02	02	02	
	Sch20S			A02	02	03	
	Sch40			A02	02	04	
	Sch80			A02	02	05	
ライニング鋼管	その他				A03	00	00
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	その他	JWWA K 116	A03	01	00	
		SGP-VA (黒)		A03	01	01	
		SGP-VB (白)		A03	01	02	
		SGP-VD (内外面)		A03	01	03	
	F付硬質塩化ビニルライニング鋼管	その他	WSP 011	A03	02	00	
		SGP-FVA (黒)		A03	02	01	
		SGP-FVB (白)		A03	02	02	
		SGP-FVD (内外面)		A03	02	03	
	水道用ポリリン粉体ライニング鋼管	その他	JWWA K 132	A03	03	00	
		SGP-PA (黒)		A03	03	01	
		SGP-PB (白)		A03	03	02	
		SGP-PD (内外面)		A03	03	03	

名 称		備 考	コード			
大分類名称	中分類名称		小分類名称	大	中	小
ライニング鋼管	F付ホ <sup>®</sup> リソノ粉体ライニング鋼管	その他	WSP 039	A03	04	00
		SGP-FPA (黒)		A03	04	01
		SGP-FPB (白)		A03	04	02
		SGP-FPD (内外面)		A03	04	03
	排水用タルコ <sup>®</sup> キ塗装鋼管		WSP 032	A03	05	01
	耐熱性塩化ビニルライニング鋼管	その他	WSP 043	A03	06	00
		C-VA (HTLP)		A03	06	01
	耐熱性樹脂ライニング鋼管	その他		A03	07	00
		C-VA (HTCP)		A03	07	01
	F付耐熱性樹脂ライニング鋼管	その他		A03	08	00
		C-VA (HTCP)		A03	08	01
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管		WSP 042	A03	09	01
	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	その他	WSP 041	A03	10	00
		SGP-VS		A03	10	01
白・Sch40		A03		10	11	
消火用ホ <sup>®</sup> リソノ外面被覆鋼管	その他	WSP 044	A03	11	00	
	SGP-PS		A03	11	01	
	白・Sch40		A03	11	11	
鋳鉄管	その他		A04	00	00	
	メカニカル形排水用鋳鉄管		HASS 210	A04	01	01
	ニューメカ			A04	02	01
	排水用鋳鉄管		JIS G 5525	A04	03	01
	ダクタイル鋳鉄管	その他	JIS G 5526	A04	11	00
		3種管		A04	11	01
	水道用ダクタイル鋳鉄管	その他	JWWA G 113	A04	12	00
3種管		A04		12	01	
銅管	その他			A05	00	00
	銅管	その他	JIS H 3300	A05	01	00
		Mタイプ		A05	01	01
		Lタイプ		A05	01	02
		Kタイプ		A05	01	03
	被覆銅管	その他	(JIS H 3300)	A05	02	00
		Mタイプ		A05	02	01
		Lタイプ		A05	02	02
		Kタイプ		A05	02	03
	合成樹脂管	その他			A06	00
硬質塩化ビニル管		その他	JIS K 6741	A06	01	00
		VP		A06	01	01
		VU		A06	01	02
排水用耐火二層管			(JIS K 6741)	A06	02	01
水道用硬質塩化ビニル管		その他	JIS K 6742	A06	11	00
		VP		A06	11	01
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管		その他	JWWA K 118	A06	12	00
		HIVP		A06	12	01
耐熱性硬質塩化ビニル管	その他	JIS K 6776	A06	13	00	
	HTVP		A06	13	01	

名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
合成樹脂管	水道用ポリエチレン管		JIS K 6762	A06	14	01
	ポリブテン管		JIS J 6778	A06	15	01
	換気用塩化ビニル2管路管			A06	21	01
	換気用耐火2管路管			A06	22	01
鉛管	その他			A07	00	00
	排水用鉛管		HASS 203	A07	01	01
	給水用鉛管		JIS H 4312	A07	11	01
コンクリート管	その他			A08	00	00
	ヒューム管	その他	JIS A 5303	A08	01	00
		外圧管1種B形			A08	01

## 2. 継手コード

名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
その他				B00	00	00
鋼管継手	その他			B01	00	00
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	その他	JIS B 2301	B01	01	00
		エルボ <sup>°</sup>	(日立金属)	B01	01	01
		45° エルボ <sup>°</sup>		B01	01	02
		ソケット		B01	01	03
		偏心径違いソケット		B01	01	04
		チース <sup>°</sup>		B01	01	05
		クロス		B01	01	06
		ブツソク <sup>°</sup>		B01	01	07
		ユニオン		B01	01	08
		キャップ <sup>°</sup>		B01	01	09
		プラグ <sup>°</sup>		B01	01	10
		ニップル		B01	01	11
		組みフランジ <sup>°</sup>		B01	01	12
		めすおすエルボ <sup>°</sup>		B01	01	13
		45° めすおすエルボ <sup>°</sup>		B01	01	14
		めすおすソケット		B01	01	15
		めすおすチース <sup>°</sup>		B01	01	16
		止めナット		B01	01	17
		めすおすヘリ <sup>°</sup> ナット		B01	01	18
		45° めすおすヘリ <sup>°</sup> ナット		B01	01	19
		めすヘリ <sup>°</sup> ナット		B01	01	20
	おすヘリ <sup>°</sup> ナット		B01	01	21	
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	その他	JIS B 2301	B01	02	00
		エルボ <sup>°</sup>	(日立金属)	B01	02	01
		45° エルボ <sup>°</sup>		B01	02	02
		ソケット		B01	02	03
		偏心径違いソケット		B01	02	04
		チース <sup>°</sup>		B01	02	05
		クロス		B01	02	06
		ブツソク <sup>°</sup>		B01	02	07
		ユニオン		B01	02	08
		キャップ <sup>°</sup>		B01	02	09
		プラグ <sup>°</sup>		B01	02	10
		ニップル		B01	02	11
		組みフランジ <sup>°</sup>		B01	02	12
		めすおすエルボ <sup>°</sup>		B01	02	13
		45° めすおすエルボ <sup>°</sup>		B01	02	14
		めすおすソケット		B01	02	15
		めすおすチース <sup>°</sup>		B01	02	16
		止めナット		B01	02	17
		めすおすヘリ <sup>°</sup> ナット		B01	02	18
45° めすおすヘリ <sup>°</sup> ナット			B01	02	19	
めすヘリ <sup>°</sup> ナット			B01	02	20	





名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
鋼管継手	圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	その他	JPF MP 004 (日立金属)	B01	03	00
		エルボ		B01	03	01
		45° エルボ		B01	03	02
		ソケット		B01	03	03
		チース		B01	03	04
		ブッシング		B01	03	05
		ユニオン		B01	03	06
		キャップ		B01	03	07
		ハイニップル40		B01	03	08
		ハイニップル80		B01	03	09
		めすおすエルボ		B01	03	10
		圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)		その他	JPF MP 004 (日立金属)	B01
	エルボ		B01	04		01
	45° エルボ		B01	04		02
	ソケット		B01	04		03
	チース		B01	04		04
	ブッシング		B01	04		05
	ユニオン		B01	04		06
	キャップ		B01	04		07
	ハイニップル40		B01	04		08
	ハイニップル80		B01	04		09
	めすおすエルボ		B01	04		10
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒)		その他	JIS B 2311 (ベンカン)		B01
		90° ショートエルボ	B01		05	01
		90° ロング エルボ	B01		05	02
		90° ネット付ショートエルボ	B01		05	03
		90° ネット付ロング エルボ	B01		05	04
		45° ショートエルボ	B01		05	05
		45° ロング エルボ	B01		05	06
		レギュサ(同心)	B01		05	07
		レギュサ(偏心)	B01		05	08
		チース	B01		05	09
		キャップ	B01		05	10
		180° ショートエルボ	B01		05	11
		180° ロング エルボ	B01		05	12
		一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手(白)	その他		JIS B 2311 (ベンカン)	B01
	90° ショートエルボ		B01	06		01
	90° ロング エルボ		B01	06		02
	90° ネット付ショートエルボ		B01	06		03
	90° ネット付ロング エルボ		B01	06		04
	45° ショートエルボ		B01	06		05
	45° ロング エルボ		B01	06		06
レギュサ(同心)	B01		06	07		
レギュサ(偏心)	B01		06	08		
チース	B01		06	09		
キャップ	B01		06	10		
180° ショートエルボ	B01		06	11		

		180° ロングエルブ		B01	06	12
名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
銅管継手	ねじ込み式排水管継手（ドリネ継手）	その他	JIS B 2303 (日立金属)	B01	07	00
		90° エルブ		B01	07	01
		90° 大曲りエルブ		B01	07	02
		45° エルブ		B01	07	03
		45° Y		B01	07	04
		ソケット		B01	07	05
		掃除口付ソケット		B01	07	06
		90° Y		B01	07	07
		90° 大曲りY		B01	07	08
		90° 大曲り両Y		B01	07	09
		タッカーエルブ		B01	07	10
		タッカーソケット		B01	07	11
		おねじタッカーソケット		B01	07	12
		タッカー90° Y		B01	07	13
Uトラップ	B01	07	14			
ハウジング形継手（トップジョイント）	ハウジング形継手（トップジョイント）	その他	JPF MP 006 (リケン)	B01	08	00
		90° エルブ (F-1)		B01	08	01
		45° エルブ (F-2)		B01	08	02
		トップジョイント (R-5)		B01	08	03
		トップジョイント (R-11)		B01	08	04
		チース (F-3)		B01	08	05
		キャップ (F-4)		B01	08	06
		トップフランジ (FL-10)		B01	08	07
ハウジング形継手（タイジョイント）	ハウジング形継手（タイジョイント）	その他	JPF MP 006 (タイジョイント)	B01	09	00
		90° エルブ		B01	09	01
		45° エルブ		B01	09	02
		30° エルブ		B01	09	03
		レギュラー		B01	09	04
		チース		B01	09	05
		キャップ		B01	09	06
		タイジョイントC型(標準)		B01	09	07
ステンレス銅管継手	その他			B02	00	00
	モルコジョイント	その他	(ベンカン)	B02	01	00
90° エルブ	B02	01		01		
45° エルブ	B02	01		02		
ソケット・レギュラー	B02	01		03		
チース	B02	01		04		
キャップ	B02	01		05		
水栓エルブ	B02	01		06		
水栓ソケット	B02	01		07		
水栓チース	B02	01		08		
片ソケット90° エルブ	B02	01		09		
片ソケット45° エルブ	B02	01		10		
ハアタイプソケット	B02	01		11		
雄アダプター付ソケット	B02	01		12		
雌アダプター付ソケット	B02	01		13		

		雄アダプター付90°エルボ		B02	01	14
		雌アダプター付90°エルボ		B02	01	15
名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
ステンレス鋼管 継手	モルコジョイント	鋼管用工材		B02	01	16
		工材形状		B02	01	17
		ラップ付単管		B02	01	18
		メソ付チース		B02	01	19
		座付水栓エルボ		B02	01	20
		座付水栓チース		B02	01	21
		板付座付水栓チース		B02	01	22
		単管付ホーバルブ		B02	01	23
		樹脂製絶縁継手		B02	01	24
		台座		B02	01	25
		SMT		B02	01	26
		MTE		B02	01	27
		MT		B02	01	28
		ナイスジョイント		その他	(オ-イ工業)	B02
90°エルボ				B02	02	01
45°エルボ				B02	02	02
ソケット				B02	02	03
チース				B02	02	04
キャップ				B02	02	05
給水栓エルボ				B02	02	06
給水栓チース				B02	02	07
絶縁工材				B02	02	08
おすアダプタ				B02	02	09
めすアダプタ				B02	02	10
溶接アダプタ				B02	02	11
台座				B02	02	12
座付給水栓エルボ				B02	02	13
座付給水栓チース				B02	02	14
座付水栓エルボ				B02	02	15
バルブ用フランジ				B02	02	16
ビューストフランジ		B02	02	17		
ステンスねじ込み継手		その他	(オ-イ工業)	B02	03	00
		90°エルボ		B02	03	01
		45°エルボ		B02	03	02
		ソケット		B02	03	03
		チース		B02	03	04
		クロス		B02	03	05
		六角ブツユ		B02	03	06
		工材		B02	03	07
		キャップ		B02	03	08
		四角ブラク		B02	03	09
		六角ニップル		B02	03	10

名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
ステンレス鋼管 継手	一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手	その他	SAS 354	B02	04	00
		90° ショートエルボ		B02	04	01
		90° ロング エルボ		B02	04	02
		45° ロング エルボ		B02	04	03
		レギュサ(同心)		B02	04	04
		レギュサ(偏心)		B02	04	05
		チース		B02	04	06
		キャップ		B02	04	07
		ラップフランジ (JIS5K)		B02	04	08
		ラップフランジ (JIS10K)		B02	04	09
	配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手	その他	(ベンカン)	B02	05	00
		90° ショートエルボ		B02	05	01
		90° ロング エルボ		B02	05	02
		45° ショートエルボ		B02	05	03
		45° ロング エルボ		B02	05	04
		レギュサ(同心)		B02	05	05
		レギュサ(偏心)		B02	05	06
		T		B02	05	07
		キャップ		B02	05	08
		ライニング鋼管 継手		その他		B03
水道用ねじ込み式管端防食継手(屋内用)	その他		JPF MP 003 (日立金属)	B03	01	00
エルボ	B03			01	01	
45° エルボ	B03			01	02	
ソケット	B03			01	03	
チース	B03			01	04	
ユニオン	B03			01	05	
プラグ	B03			01	06	
ニップル(マレプル製)	B03			01	07	
給水栓エルボ	B03			01	08	
給水栓チース	B03			01	09	
給水栓ソケット	B03			01	10	
フランジ (JIS5K)	B03			01	11	
フランジ (JIS10K)	B03			01	12	
座付給水栓エルボ	B03			01	13	
台付給水栓エルボ	B03			01	14	
メスアダプタチース	B03			01	15	
オスアダプタソケット	B03			01	16	
メスアダプタソケット	B03			01	17	
メスアダプタエルボ	B03			01	18	
オスアダプタエルボ	B03			01	19	
めすおすソケット	B03			01	20	
B形めすおすエルボ	B03			01	21	
持ち出しソケット	B03			01	22	
クロスバー	B03	01	23			

名 称		備 考	コード			
大分類名称	中分類名称		小分類名称	大	中	小
ライニング鋼管 継手	水道用ねじ込み式管端防食継手（屋外用）	その他	JPF MP 003 （日立金属）	B03	02	00
		エルボ		B03	02	01
		45° エルボ		B03	02	02
		ソケット		B03	02	03
		T		B03	02	04
		プラグ		B03	02	05
		ニップル		B03	02	06
		オスタフタエルボ		B03	02	07
		メスタフタエルボ		B03	02	08
		オスタフタソケット		B03	02	09
		メスタフタソケット		B03	02	10
		A形エルボ		B03	02	11
A形ソケット	B03	02	12			
F付硬質塩化ビニルライニング鋼管継手	その他	WSP 011 （積水化学）	B03	03	00	
			90° ロングエルボ	B03	03	01
			45° ロングエルボ	B03	03	02
			リジューサー	B03	03	03
			チース	B03	03	04
F付ホリソノ粉体ライニング鋼管継手	その他	WSP 039	B03	04	00	
			90° ロングエルボ	B03	04	01
			45° ロングエルボ	B03	04	02
			リジューサー	B03	04	03
			チース	B03	04	04
給湯用ねじ込み式管端防食継手	その他	JPF MP 005 （積水化学）	B03	05	00	
			90° エルボ	B03	05	01
			45° エルボ	B03	05	02
			ソケット	B03	05	03
			チース	B03	05	04
			ブッシング	B03	05	05
			ユニオン	B03	05	06
			キャップ	B03	05	07
			ニップル	B03	05	08
			プラグ	B03	05	09
			U×フランジ（JIS5K）	B03	05	10
			U×フランジ（JIS10K）	B03	05	11
			砲金製給水栓ソケット	B03	05	12
			砲金製給水栓エルボ	B03	05	13
			砲金製座付給水栓エルボ	B03	05	14
			媒介ユニオン（銅管用）	B03	05	15
砲金製メオスソケット	B03	05	16			
排水鋼管用可とう継手	その他	MDJ 002 （日立金属）	B03	06	00	
			90° エルボ	B03	06	01
			90° 大曲りエルボ	B03	06	02
			汚水用90° エルボ	B03	06	03
			45° エルボ	B03	06	04
			45° Y	B03	06	05
			ソケット	B03	06	06

			掃除口付ワット(COS)	B03	06	07		
名 称			備 考	コード				
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小		
ライニング鋼管 継手	排水鋼管用可とう継手	掃除口付ワット(COST)		B03	06	08		
		90° Y		B03	06	09		
		90° 大曲りY		B03	06	10		
		CO栓		B03	06	11		
		ワグ ST		B03	06	12		
		VST		B03	06	13		
		汚水用台座付90° エルブ		B03	06	14		
		流し排水用ワグ エルブ		B03	06	15		
		エボ		B03	06	16		
		ワグ PC		B03	06	17		
		サニタリーアダプタ		B03	06	18		
		洗面器用アダプタ		B03	06	19		
		水道用樹脂コネクタ管継手	その他	その他	JWWA K 117 (日立金属)	B03	07	00
				エルブ		B03	07	01
				45° エルブ		B03	07	02
				ワット		B03	07	03
				チース		B03	07	04
				クロス		B03	07	05
				ブツツグ		B03	07	06
エボ				B03	07	07		
キャップ				B03	07	08		
ブラク				B03	07	09		
ニップル				B03	07	10		
組みフランジ				B03	07	11		
ストリートエルブ				B03	07	12		
鋳鉄継手	その他			B04	00	00		
	排水用鋳鉄異形管 (メカニカル形)	その他	HASS 210 (クボタ)	B04	01	00		
90° 短曲管			B04	01	01			
90° 長曲管			B04	01	02			
45° 曲管			B04	01	03			
片落ち管			B04	01	04			
Y管			B04	01	05			
Y管(鉛管接続用)			B04	01	06			
排水T管			B04	01	07			
排水T管(鉛管接続用)			B04	01	08			
90° Y管(TY)			B04	01	09			
90° Y管(WTY)			B04	01	10			
90° 長Y管			B04	01	11			
90° Y管(鉛管接続用)			B04	01	12			
GS			B04	01	13			
L付短管			B04	01	14			
CO付通気接続管			B04	01	15			
継ぎ輪			B04	01	16			
掃除口付短管			B04	01	17			
VST-A			B04	01	18			
VST-B			B04	01	19			
COC継手(COC-A)		B04	01	20				

		COC継手 (COC-B)		B04	01	21
名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
鋳鉄継手	排水用鋳鉄異形管 (メカニカル形)	満水排水用継手		B04	01	22
		22 1/2曲管		B04	01	23
		両受け90° 長曲管		B04	01	24
		両受けCO付90° 長曲管		B04	01	25
		CO付90° 長曲管		B04	01	26
		台付90° 長曲管		B04	01	27
		CO付台付90° 長曲管		B04	01	28
		両受け台付90° 長曲管		B04	01	29
		両受けCO付台付90° 長曲管		B04	01	30
		鉛管接続用90° L曲管		B04	01	31
		通気長T管		B04	01	32
		VS継手		B04	01	33
		排水用鋳鉄異形管 (ニューメカ形)	その他	(クボタ)	B04	02
	90° 短曲管			B04	02	01
	90° 長曲管			B04	02	02
	45° 曲管			B04	02	03
	Y管			B04	02	04
	排水T管			B04	02	05
	90° Y管			B04	02	06
	掃除口付短管 (COT)			B04	02	07
	掃除口付栓 (COC-A)			B04	02	08
	排水用鋳鉄異形管 (JIS形)	その他	JIS G 5525 (クボタ)	B04	03	00
		90° 短曲管		B04	03	01
		90° 長曲管		B04	03	02
		45° 曲管		B04	03	03
		片落ち管		B04	03	04
		Y管		B04	03	05
		排水T管		B04	03	06
		90° Y管		B04	03	07
		CO付通気接続口		B04	03	08
		CO付短管		B04	03	09
		VST-A		B04	03	10
		VST-B		B04	03	11
特殊通気Y			B04	03	12	
VS継手			B04	03	13	
VS曲管-A			B04	03	14	
VS曲管-B		B04	03	15		
ダクタイル鋳鉄異形管	その他	JIS G 5527	B04	11	00	
	90° 曲管		B04	11	01	
	45° 曲管		B04	11	02	
	22 1/2° 曲管		B04	11	03	
	11 1/4° 曲管		B04	11	04	
	受挿し片落管		B04	11	05	
	挿し受片落管		B04	11	06	
	継ぎ輪		B04	11	07	
	長尺継ぎ輪		B04	11	08	
	短管1号		B04	11	09	



		短管2号		B04	11	10
名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
鑄鉄継手	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字管		B04	11	11
		仕切弁副管A1号		B04	11	12
		仕切弁副管A2号		B04	11	13
		ワッヅ付きT字管		B04	11	14
		排水T字管		B04	11	15
		三受十字管		B04	11	16
銅管継手	その他			B05	00	00
	銅管継手	その他	JIS H 3401 (東洋フィッティング)	B05	01	00
		90° エルボ A		B05	01	01
		45° エルボ A		B05	01	02
		ソケット		B05	01	03
		T		B05	01	04
		エニオ		B05	01	05
		キャップ		B05	01	06
		水栓エルボ		B05	01	07
		水栓T		B05	01	08
		水栓ソケット		B05	01	09
		絶縁ワッヅ (JIS 5K)		B05	01	10
		絶縁ワッヅ (JIS10K)		B05	01	11
		おすアダプター-A		B05	01	12
		めすアダプター-A		B05	01	13
		フィッティングレギュサ		B05	01	14
		90° エルボ B		B05	01	15
		45° エルボ B		B05	01	16
		90° エルボ C		B05	01	17
		45° エルボ C		B05	01	18
おすアダプター-B	B05	01	19			
めすアダプター-B	B05	01	20			
合成樹脂管継手	その他			B06	00	00
	排水用硬質塩化ビニル管継手	その他	JIS K 6739 (積水化学)	B06	01	00
90° エルボ		B06		01	01	
90° 大曲りエルボ		B06		01	02	
45° エルボ		B06		01	03	
ソケット・インクリザ		B06		01	04	
45° Y		B06		01	05	
90° Y		B06		01	06	
90° 大曲りY		B06		01	07	
90° 大曲り両Y		B06		01	08	
排水用バルブソケット		B06		01	09	
差込ソケット		B06		01	10	
やりとりソケット		B06		01	11	
MYジヨイント		B06		01	12	
ワッヅ型掃除口		B06		01	13	
袢式掃除口		B06		01	14	
鋼管用アダプター		B06		01	15	
掃除口付き90° 大曲りY		B06		01	16	
通気口	B06	01	17			

		伸縮継手		B06	01	18
名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
合成樹脂管継手	排水用耐火二層管継手	その他	(ト-アトミジ)	B06	02	00
		90° エルホ		B06	02	01
		90° 大曲りエルホ		B06	02	02
		45° エルホ		B06	02	03
		ソケット・インクリーザ		B06	02	04
		45° Y		B06	02	05
		90° 小曲りY		B06	02	06
		90° 大曲りY		B06	02	07
		90° 大曲り両Y		B06	02	08
		バルブソケット		B06	02	09
		掃除口		B06	02	10
		台付エルホ		B06	02	11
		伸縮片受けソケット		B06	02	12
		補修用ソケット		B06	02	13
		ハット 90°		B06	02	14
		ハット 10°		B06	02	15
		ハット 直		B06	02	16
		洋風排便立管		B06	02	17
		和風排便立管		B06	02	18
		トラップエルホ		B06	02	19
トラップソケット		B06	02	20		
水道用硬質塩化ビニル管継手		その他	JIS K 6743	B06	11	00
		エルホ	(積水化学)	B06	11	01
		45° エルホ		B06	11	02
		ソケット		B06	11	03
		チース		B06	11	04
		キャップ		B06	11	05
		給水栓用エルホ		B06	11	06
		給水栓用チース		B06	11	07
		給水栓用ソケット		B06	11	08
		バルブソケット		B06	11	09
		インサートバルブソケット		B06	11	10
		エラストロイト(銅・鉛管用)		B06	11	11
		エラストロイト(鋼管用ホネ)		B06	11	12
		エラストロイト(鋼管用メネ)		B06	11	13
		T Sフランジ (JIS5K)		B06	11	14
		T Sフランジ (JIS10K)		B06	11	15
		座つき給水栓用エルホ		B06	11	16
		首長給水栓用エルホ		B06	11	17
		エロソケット		B06	11	18
		T S 90° ハット		B06	11	19
		T S 45° ハット		B06	11	20
		T S 22 1/2° ハット		B06	11	21
		T S 11 1/4° ハット		B06	11	22
		T S 5 5/8° ハット		B06	11	23
		S ハット		B06	11	24
ソフリングロイト		B06	11	25		

		分水栓付き分岐サドル		B06	11	26	
名称			備考	コード			
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小	
合成樹脂管継手	水道用硬質塩化ビニル管継手	鋳鉄製分岐サドル		B06	11	27	
		イレブジョイント(ホリソソ用)		B06	11	28	
		イレブジョイント(量水計用)		B06	11	29	
		イレブジョイント(分水・止水せん用)		B06	11	30	
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手	その他	JWWA K 119	(積水化学)	B06	12	00
			イレブ		B06	12	01
			45°イレブ		B06	12	02
			ソケット		B06	12	03
			チーズ		B06	12	04
			キャップ		B06	12	05
			給水栓用イレブ		B06	12	06
			給水栓用チーズ		B06	12	07
			給水栓用ソケット		B06	12	08
			バルブソケット		B06	12	09
			インサートバルブソケット		B06	12	10
			イレブジョイント(銅・鉛管用)		B06	12	11
			イレブジョイント(鋼管用メゾ)		B06	12	12
			イレブジョイント(鋼管用メゾ)		B06	12	13
			T Sフランジ (JIS5K)		B06	12	14
			T Sフランジ (JIS10K)		B06	12	15
			座つき給水栓用イレブ		B06	12	16
			首長給水栓用イレブ		B06	12	17
			エゴソケット		B06	12	18
			T S 90° エソト		B06	12	19
			T S 45° エソト		B06	12	20
			T S 22 1/2° エソト		B06	12	21
			T S 11 1/4° エソト		B06	12	22
			T S 5 5/8° エソト		B06	12	23
			S エソト		B06	12	24
			イレブジョイント(ホリソソ用)		B06	12	25
			イレブジョイント(量水計用)		B06	12	26
	イレブジョイント(分水・止水せん用)	B06	12	27			
	耐熱性硬質塩化ビニル管継手	その他	(積水化学)	(積水化学)	B06	13	00
イレブ			B06		13	01	
ソケット			B06		13	02	
チーズ			B06		13	03	
キャップ			B06		13	04	
給水栓用イレブ			B06		13	05	
給水栓用チーズ			B06		13	06	
給水栓用ソケット			B06		13	07	
バルブソケット			B06		13	08	
T Sフランジ (JIS10K)			B06		13	09	
90° エソト			B06		13	10	
45° エソト			B06		13	11	
22 1/2° エソト			B06		13	12	
11 1/4° エソト			B06		13	13	

		首長給水栓用エルブ		B06	13	14		
		工口継手鋼管用お衫		B06	13	15		
名 称			備 考	コード				
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小		
合成樹脂管継手	耐熱性硬質塩化ビニル管継手	工口継手鋼管用お衫		B06	13	16		
		伸縮継手ルーフ型		B06	13	17		
		伸縮継手U型		B06	13	18		
合成樹脂管継手	ポリブテン管継手	その他	JIS K 6779	B06	15	00		
		エルブ	(日本鋼管継手)	B06	15	01		
		ソケット		B06	15	02		
		チース		B06	15	03		
		キャップ		B06	15	04		
		Y字継手		B06	15	05		
		フランジ (JIS5K)		B06	15	06		
		フランジ (JIS10K)		B06	15	07		
		バルブソケット(お衫付き)		B06	15	08		
		バルブソケット(め衫付き)		B06	15	09		
		給水栓用座付エルブ(両座付)		B06	15	10		
		給水栓用座付エルブ(上座付)		B06	15	11		
		給水栓用座付エルブ(後座付)		B06	15	12		
合成樹脂管継手	換気用塩化ビニル2管路管継手	その他	(ト-アトミジ)	B06	21	00		
		水平90° エルブ(ソケットタイプ)		B06	21	01		
		水平45° エルブ(ソケットタイプ)		B06	21	02		
		ソケット(ソケットタイプ)		B06	21	03		
		チース(ソケットタイプ)		B06	21	04		
		垂直45° エルブ(ソケットタイプ)		B06	21	05		
		水平90° エルブ(ノーマルタイプ)		B06	21	06		
		水平45° エルブ(ノーマルタイプ)		B06	21	07		
		ソケット(ノーマルタイプ)		B06	21	08		
		チース(ノーマルタイプ)		B06	21	09		
		垂直45° エルブ(ノーマルタイプ)		B06	21	10		
		合成樹脂管継手	換気用耐火2管路管継手	その他	(ト-アトミジ)	B06	22	00
				水平90° エルブ		B06	22	01
水平45° エルブ				B06	22	02		
ソケット				B06	22	03		
チース				B06	22	04		
垂直45° エルブ				B06	22	05		

名 称			備 考	コード		
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小
フランジ	その他			B10	00	00
	鋳鉄製ねじ込みフランジ	その他	JIS B 2210	B10	01	00
		フランジ (JIS 5K) ・黒		B10	01	01
		フランジ (JIS10K) ・黒		B10	01	02
		フランジ (JIS16K) ・黒		B10	01	03
		フランジ (JIS20K) ・黒		B10	01	04
		フランジ (JIS 5K) ・白		B10	01	11
		フランジ (JIS10K) ・白		B10	01	12
		フランジ (JIS16K) ・白		B10	01	13
		フランジ (JIS20K) ・白		B10	01	14
		鋼製溶接式フランジ	その他	JIS B 2220	B10	02
	フランジ (JIS 5K) ・黒			B10	02	01
	フランジ (JIS10K) ・黒			B10	02	02
	フランジ (JIS16K) ・黒			B10	02	03
	フランジ (JIS20K) ・黒			B10	02	04
	フランジ (JIS 5K) ・白			B10	02	11
	フランジ (JIS10K) ・白			B10	02	12
	フランジ (JIS16K) ・白			B10	02	13
	フランジ (JIS20K) ・白			B10	02	14
	ステンレス製溶接式フランジ		その他		B10	03
		フランジ (JIS 5K)		B10	03	01
		フランジ (JIS10K)		B10	03	02
		フランジ (JIS20K)		B10	03	03
	鋼製閉止フランジ	その他	JIS B 2220	B10	11	00
		フランジ (JIS 5K) ・黒		B10	11	01
		フランジ (JIS10K) ・黒		B10	11	02
		フランジ (JIS16K) ・黒		B10	11	03
		フランジ (JIS20K) ・黒		B10	11	04
		フランジ (JIS 5K) ・白		B10	11	11
		フランジ (JIS10K) ・白		B10	11	12
		フランジ (JIS16K) ・白		B10	11	13
		フランジ (JIS20K) ・白		B10	11	14
		ステンレス製閉止フランジ	その他		B10	12
	フランジ (JIS 5K)			B10	12	01
	フランジ (JIS10K)			B10	12	02
	フランジ (JIS20K)			B10	12	03

### 3. バルブコード

名 称		備 考	コード				
大分類名称	中分類名称		小分類名称	大	中	小	
その他			C00	00	00		
仕切弁（ゲート弁）	その他		C01	00	00		
	青銅製仕切弁	その他		C01	01	00	
		JIS 5K(ねじ込み)	JIS B 2011	C01	01	01	
		JIS10K(ねじ込み)	(KITZ)	C01	01	02	
		5K型(コア付ねじ込み)		C01	01	03	
		10K型(コア付ねじ込み)		C01	01	04	
		5K型(銅管用)		C01	01	05	
		10K型(銅管用)		C01	01	06	
		10K型(埋設用ねじ込み)		C01	01	07	
		10K型(埋設用ねコア付じ込み)		C01	01	08	
		JIS10K(F形)		C01	01	09	
	鋳鉄製仕切弁	その他		C01	02	00	
		JIS 5K(F形外ねじ)	JIS B 2031	C01	02	01	
		JIS10K(F形外ねじ)	(KITZ)	C01	02	02	
		JIS10K(F形内ねじ)		C01	02	03	
		JIS 5K(F形アイソコティグ 外ねじ)		C01	02	04	
		JIS10K(F形アイソコティグ 外ねじ)		C01	02	05	
	ステンレス製仕切弁	その他		C01	03	00	
		JIS10K(ねじ込み)		C01	03	01	
		JIS10K(F形)		C01	03	02	
		JIS20K(F形)		C01	03	03	
	ダクタイル製仕切弁	その他		C01	04	00	
		JIS10K(ねじ込み)		C01	04	01	
		JIS16K(ねじ込み)		C01	04	02	
		JIS20K(ねじ込み)		C01	04	03	
		JIS10K(F形)		C01	04	04	
		JIS10K(F形外ねじ)		C01	04	05	
		JIS16K(F形外ねじ)		C01	04	06	
		JIS20K(F形外ねじ)		C01	04	07	
	玉形弁（グローブ弁）	その他		C02	00	00	
		青銅製玉形弁	その他		C02	01	00
			JIS 5K(ねじ込み)	JIS B 2011	C02	01	01
			JIS10K(ねじ込み)	(KITZ)	C02	01	02
5K型(銅管用)				C02	01	03	
10K型(銅管用)				C02	01	04	
JIS10K(F形)				C02	01	05	
鋳鉄製玉形弁		その他		C02	02	00	
		JIS10K(F形)	(KITZ)	C02	02	01	
		JIS10K(F形アイソコティグ 外ねじ)		C02	02	02	
ステンレス製玉形弁		その他		C02	03	00	
		JIS 5K(ねじ込み)		C02	03	01	
		JIS10K(ねじ込み)		C02	03	02	
		JIS10K(F形)		C02	03	03	
		JIS20K(F形)		C02	03	04	

名 称		備 考	コード			
大分類名称	中分類名称		小分類名称	大	中	小
玉形弁 (グローブ弁)	ダクタイトル製玉形弁	その他		C02	04	00
		JIS10K(ねじ込み)		C02	04	01
		JIS16K(ねじ込み)		C02	04	02
		JIS20K(ねじ込み)		C02	04	03
		JIS10K(F形外ねじ)		C02	04	04
		JIS16K(F形外ねじ)		C02	04	05
		JIS20K(F形外ねじ)		C02	04	06
逆止弁 (チャッキ弁)	その他			C03	00	00
	スイング型逆止弁	その他		C03	01	00
		JIS10K(青銅製ねじ込み)	JIS B 2011	C03	01	01
		10K型(青銅製コア付ねじ込み)	(KITZ)	C03	01	02
		125型(青銅製銅管用)		C03	01	03
		JIS10K(鋳鉄製F形)	JIS B 2031	C03	01	11
		JIS10k(青銅製F形)		C03	01	12
		JIS10k(ステンレス製ねじ込み)		C03	01	13
		JIS10k(ステンレス製F形)		C03	01	14
		JIS20k(ステンレス製F形)		C03	01	15
		JIS10K(ダクタイトル製F形)		C03	01	16
		JIS16K(ダクタイトル製F形)		C03	01	17
		JIS20K(ダクタイトル製F形)		C03	01	18
		リフト型逆止弁	その他		C03	02
	10K型(青銅製ねじ込み)		(KITZ)	C03	02	01
	10K型(青銅製コア付ねじ込み)			C03	02	02
	JIS10k(ステンレス製ねじ込み)			C03	02	03
	JIS10k(ステンレス製F形)			C03	02	04
	JIS20k(ステンレス製F形)			C03	02	05
	JIS10K(ダクタイトル製ねじ込み)			C03	02	06
	JIS16K(ダクタイトル製ねじ込み)			C03	02	07
	JIS20K(ダクタイトル製ねじ込み)			C03	02	08
	JIS10K(ダクタイトル製F形)			C03	02	09
	JIS16K(ダクタイトル製F形)			C03	02	10
	JIS20K(ダクタイトル製F形)			C03	02	11
	ウエハー型逆止弁	その他		C03	03	00
		10K型(鋳鉄製)	(KITZ)	C03	03	01
		JIS10k(青銅製F形)		C03	03	02
		JIS10k(ステンレス製F形)		C03	03	03
JIS10K(ダクタイトル製F形)			C03	03	04	
JIS20K(ダクタイトル製F形)			C03	03	05	
衝撃吸収型逆止弁	その他		C03	04	00	
	10K型(鋳鉄製F形)	(石崎製作所)	C03	04	01	
	20K型(鋳鉄製F形)		C03	04	02	
バタフライ弁	その他		C04	00	00	
	鋳鉄製バタフライ弁	その他		C04	01	00
		ウォーキング式	(700E)	C04	01	01
		ロックバース式	(巴バルブ)	C04	01	02
		JIS 5Kウォーキング式		C04	01	03

		JIS10K ウォームギア式		C04	01	04	
		JIS 5K ウォームギア式 ナイロンコーティング		C04	01	05	
名 称		備 考	コード				
大分類名称	中分類名称		小分類名称	大	中	小	
バタフライ弁	鋳鉄製バタフライ弁	JIS10K ウォームギア式 ナイロンコーティング		C04	01	06	
		JIS 5K ロックバネ式		C04	01	07	
		JIS10K ロックバネ式		C04	01	08	
		JIS 5K ロックバネ式 ナイロンコーティング		C04	01	09	
		JIS10K ロックバネ式 ナイロンコーティング		C04	01	10	
		JIS 5K センターハンドル式		C04	01	11	
		JIS10K センターハンドル式		C04	01	12	
		JIS 5K センターハンドル式 ナイロンコーティング		C04	01	13	
		JIS10K センターハンドル式 ナイロンコーティング		C04	01	14	
	アルミ製バタフライ弁	その他		C04	02	00	
		ウォームギヤ式	(700Z)	C04	02	01	
		ロックバネ式	(巴バルブ)	C04	02	02	
		JIS 5K ウォームギア式		C04	02	03	
		JIS10K ウォームギア式		C04	02	04	
		JIS 5K ロックバネ式		C04	02	05	
		JIS10K ロックバネ式		C04	02	06	
		JIS 5K センターハンドル式		C04	02	07	
		JIS10K センターハンドル式		C04	02	08	
	ステンレス製バタフライ弁	その他		C04	03	00	
		JIS 5K ウォームギア式		C04	03	01	
		JIS10K ウォームギア式		C04	03	02	
		JIS 5K ロックバネ式		C04	03	03	
		JIS10K ロックバネ式		C04	03	04	
		JIS 5K センターハンドル式		C04	03	05	
	ダクタイル製バタフライ弁	その他		C04	03	06	
		JIS 5K ウォームギア式		C04	04	00	
		JIS10K ウォームギア式		C04	04	01	
		JIS16K ウォームギア式		C04	04	02	
		JIS 5K ロックバネ式		C04	04	03	
		JIS10K ロックバネ式		C04	04	04	
		JIS16K ロックバネ式		C04	04	05	
		JIS 5K センターハンドル式		C04	04	06	
		JIS10K センターハンドル式		C04	04	07	
		JIS16K センターハンドル式		C04	04	08	
	ボール弁	その他		C05	00	00	
		青銅製ボール弁	その他		C05	01	00
			400型(ねじ込み)	(KITZ)	C05	01	01
			400型(コア付ねじ込み)		C05	01	02
			400型(銅管用)		C05	01	03
		鋳鉄製ボール弁	その他		C05	02	00
			10K型(F形フルア)	(KITZ)	C05	02	01
			10K型(F形デューストア)		C05	02	02
10K型(ねじ込み)				C05	02	03	
ステンレス製ボール弁		その他		C05	03	00	
		10K型(F形フルア)		C05	03	01	



	ダクタイト製ボール弁	その他		C05	04	00	
		10K型(F形)ボール弁		C05	04	01	
名 称		備 考	コード				
大分類名称	中分類名称		小分類名称	大	中	小	
ボール弁	ダクタイト製ボール弁	JIS20K(ねじ込み)ボール弁		C05	04	02	
		JIS20K(F形)ボール弁		C05	04	03	
ストレーナ	その他			C06	00	00	
		青銅製ストレーナ	その他		C06	01	00
	青銅製ストレーナ	10K型(ねじ込み)	(KITZ)		C06	01	01
		10K型(コア付ねじ込み)			C06	01	02
		10K型(銅管用)			C06	01	03
		10K型(F形)	(KITZ)		C06	02	01
	鋳鉄製ストレーナ	その他			C06	02	00
		10K型(F形)	(KITZ)		C06	02	01
		10K型(F形)			C06	03	00
	ステンレス製ストレーナ	その他			C06	03	01
		JIS10K(F形)			C06	03	02
		JIS20K(F形)			C06	03	02
	ダクタイト製ストレーナ	その他			C06	04	00
		JIS10K(ねじ込み)			C06	04	01
		JIS16K(ねじ込み)			C06	04	02
		JIS20K(ねじ込み)			C06	04	03
		JIS10K(F形)			C06	04	04
JIS16K(F形)				C06	04	05	
JIS20K(F形)				C06	04	06	
自動制御弁	その他			C07	00	00	
	二方弁	その他		C07	01	00	
		単座二方弁(V5063A)	(山武ハネル)		C07	01	01
		複座二方弁(V5064A)			C07	01	02
	三方弁	その他			C07	02	00
		混合形三方弁(V5065A)	(山武ハネル)		C07	02	01
		混合形三方弁(V5013A)			C07	02	02
	電磁弁	その他			C07	03	00
		汎用電磁弁			C07	03	01
	電動弁	その他			C07	04	00
		電動ボール弁			C07	04	01
		スプリングリターン電動ボール弁			C07	04	02
	単座温調弁				C07	05	01
	複座温調弁				C07	06	01
減圧式温調弁				C07	07	01	
ワックス式温調弁				C07	08	01	
定流量弁				C08	01	01	
減圧弁	その他			C09	00	00	
	蒸気用減圧弁	その他		C09	01	00	
		JIS10K			C09	01	01
		JIS20K			C09	01	02
	気体用減圧弁	その他			C09	02	00
		JIS10K			C09	02	01
		JIS20K			C09	02	02
	液体用減圧弁	その他			C09	03	00
		JIS10K			C09	03	01
		JIS16K			C09	03	02

		JIS20K		C09	03	03	
	個別給水用減圧弁			C09	04	01	
名 称			備 考	コード			
大分類名称	中分類名称	小分類名称		大	中	小	
自動エア抜き弁				C10	01	01	
定水位弁	その他			C11	00	00	
	アングル型			C11	01	01	
	ストレート型			C11	02	01	
トラップ	その他			C12	00	00	
	バスケット式			C12	01	01	
	フロート式	その他			C12	02	00
		小容量トラップ			C12	02	01
		多量トラップ			C12	02	02
	バイメタル式			C12	03	01	
伸縮継手	その他			C13	00	00	
	ベローズ型	その他		C13	01	00	
		単式			C13	01	01
		複式			C13	01	02
	スリーブ型			C13	02	01	
	ユニバーサル型			C13	03	01	
ボールジョイント			C13	04	01		
伸縮フレキ	その他			C14	00	00	
	ステンレス製	その他		C14	01	00	
		フランジ			C14	01	01
		埋設用			C14	01	02
	ゴム製	その他			C14	02	00
		1山			C14	02	01
		2山			C14	02	02
		3山			C14	02	03
		ストレート			C14	02	04
		エルボ			C14	02	05
		免震継手			C14	02	06
		ユニオン			C14	02	07
		テフロン製	その他			C14	03
	2山				C14	03	01
	3山				C14	03	02
	ネジ				C14	03	03
	免震継手				C14	03	04
	ハウジング型	その他			C14	04	00
		標準			C14	04	01
		大口径			C14	04	02
		軽量低圧			C14	04	03
	ユニオンフレキ			C14	05	01	

#### 4. メーカーコード

コード	メーカー	コード	メーカー
0	未定(その他)		
A1	アロン化成(株)	A2	(株)エーアンドエーマテリアル
A3	安治川鉄工(株)		
B1	(株)ベン	B2	(株)ベンカン
D1	ダイドレ(株)	D2	第一高周波工業(株)
D3	大同金属工業(株)		
F1	フシマン(株)	F2	富士化工(株)
H1	(株)ハネックス	H2	(株)長谷川鋳工所
H3	日立バルブ(株)	H4	日立金属(株)
H5	日立電線(株)		
K1	(株)キッツ	K2	(株)協成
K3	川崎製鉄(株)	K4	(株)クボタ
K5	倉敷化工(株)	K6	(株)栗本鐵工所
K7	京浜ハイフロー販売(株)	K8	(株)神戸製鋼所
M1	三菱マテリアル(株)	M2	三菱樹脂(株)
M3	三吉バルブ(株)	M4	モリ工業(株)
M5	(株)本山製作所		
N1	日曹商事(株)	N2	日新製鋼(株)
N3	日鉄鋼管(株)	N4	日東化工機(株)
N5	日本ヴィクトリック(株)	N6	日本ステンレス工材(株)
N7	日本ヒューム管(株)	N8	日本プラスチック工業(株)
N9	日本フローセル(株)	N10	日本金属工業(株)
N11	日本鋼管(株)	N12	日本鋼管継手(株)
N13	(株)新潟鉄工所		
O1	オーエ又工業(株)		
R1	(株)リケン		
S1	シーアイ化成(株)	S2	シーケーティ(株)
S3	シーケー金属(株)	S4	昭和電工建材(株)
S5	新日本製鐵(株)	S6	住金機工(株)
S7	住友金属工業(株)	S8	積水化学工業(株)
T1	テイエルブイ(株)	T2	テイヒュー(株)
T3	大成機工(株)	T4	(株)多久製作所
T5	帝国ピストンリング(株)	T6	トーアトミジ(株)
T7	トーゼン産業(株)	T8	トーフレ(株)
T9	松下電工ビルシステム(株)	T10	東亜高級継手バルブ製造(株)
T11	東洋ゴム工業(株)	T12	東洋ジョイント(株)
T13	東洋バルブ(株)	T14	東洋フィッティング(株)
T15	巴バルブ(株)		
Y1	山武(株)	Y2	(株)大和バルブ
Y3	ヨシザワLD(株)	Y4	(株)ヨシタケ
Y5	ジョンソンコントロールズ(株)		
Z1	ザムソン(株)		

## 5. 接続コード

コード	接続分類
0	未定（その他）
1	ねじ込み
2	フランジ
3	溶接
4	ろう付け
5	接着
6	融着
7	フレア
8	メカニカル（ナット）
9	メカニカル（フランジ）
10	メカニカル（ハウジング）
11	くい込み
12	圧着

## 6. 用途コード

コード	用途分類	コード	用途分類
0	その他		
1	污水管	16	温水管（往）
2	排水管	17	温水管（還）
3	通気管	18	冷水管（往）
4	給水（上水）	19	冷水管（還）
5	給水（井水）	20	冷却水管（往）
6	給水（中水）	21	冷却水管（還）
7	給湯（往）	22	冷媒管
8	給湯（還）	23	冷温水管（往）
9	膨張管	24	冷温水管（還）
10	消火管	25	ドレン管
11	連結送水管	26	油管
12	スプリンクラー管	27	空気抜管
13	ガス管	28	高温水管
14	蒸気管	29	雨水
15	還水管		

### 3項 パターン別詳細図

パターン別詳細図における「配置基準点」「接続点」の規約を以下に示す。

□ 配置基準点

○：配置基準点










□ 接続点



×：接続点1 △：接続点2 □：接続点3 ◎：接続点4

- 1) 接続面の中心点を接続点とする。
- 2) ねじ込み代・差し込み代は接続点に含まない。
- 3) 形状が流れ方向に関係する継手（例：排水用継手）については、「継手の性能上の下流方向」を主管側：接続点1とする。形状が流れ方向に関係しない部材（例：給水用継手）については、接続点1・3のいずれを主管側：接続点1としても良い。但し、後述の「特殊形状」に記載する部材については、その限りではない。
















形状種類	絵柄	備考
直管		
90° エルボ		異径エルボの場合は、口径の大きい方を主管側：接続点1とする。
45° エルボ		異径エルボの場合は、口径の大きい方を主管側：接続点1とする。
チーズ		異径チーズの場合は、口径の大きい方を主管側：接続点1とする。

形状種類	絵柄	備考
クロス		異径クロスの場合は、口径の大きい方を主管側：接続点1とする。
ソケット		口径の大きい方を主管側：接続点1とする。
偏心ソケット		口径の大きい方を主管側：接続点1とする。
組みフランジ		
ニップル		
ユニオン		
ブッシング		
バルブソケット		
閉止フランジ		配置基準点は、接続点1から10mm離れた点













形状種類	絵柄	備考
プラグ		配置基準点は、接続点1から10mm離れた点
キャップ		配置基準点は、接続点1から10mm離れた点

●特殊形状 1

下記の形状については、配管部材であっても主軸・副軸ベクトルが必要な部材である。


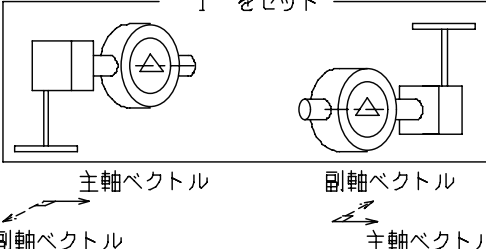
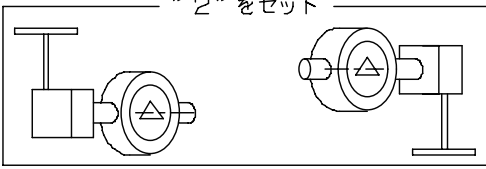
形状種類	絵柄	ベクトル方向
Yストレーナ		副軸ベクトル (ストレーナと逆方向) 
通常バルブ		副軸ベクトル 
通常バルブ (流れ方向有り)		副軸ベクトル 
アングル弁		副軸ベクトル 
三方弁		副軸ベクトル 
バタフライ弁  <input type="checkbox"/> ハンドルの位置 ウォームギア式およびロックレバー式の場合は、配管寸法データの項番 12 に、右図に示すハンドルの位置 (“1”または “2”) をセットする。 右図以外およびセンターハンドル式の場合は、“0”をセットする。		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>” 1 ” をセット</p>  </div> <div> <p>” 2 ” をセット</p>  </div> </div>

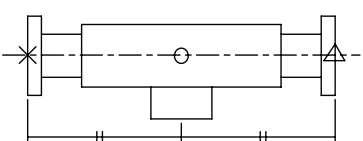

形状種類	絵柄	ベクトル方向
定流量弁		副軸ベクトル (左側固定) 
自動エア抜き弁		副軸ベクトル 
伸縮継手 (ボールジョイントを除く)		副軸ベクトル (固定脚と逆方向) 
伸縮継手 (ボールジョイント)		副軸ベクトル (左側固定) 
伸縮フレキ (エルボを除く)		副軸ベクトル (左側固定) 
伸縮フレキ (エルボ)		副軸ベクトル 

## ●特殊形状 2


下記の形状については、1本の配管部材を分割して出力する必要がある部材である。

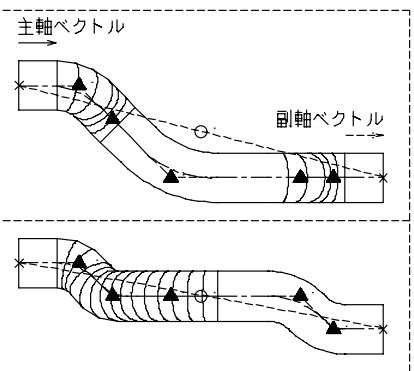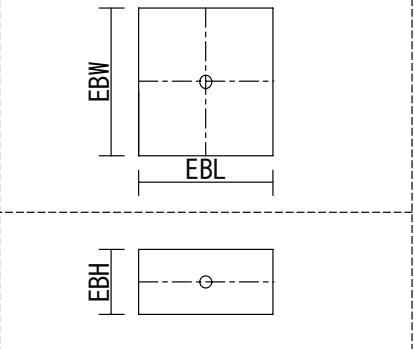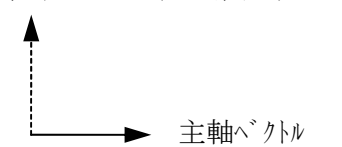形状種類	絵柄	ベクトル方向
<p>鉛管 可とう管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 曲り点の点数 曲り点(▲)の点数を配管寸法データの項番 12 にセットする。尚、曲がり点は最大10点までとする。</li> <li><input type="checkbox"/> 曲り点の座標 曲り点(▲)の座標 X,Y,Z を、接続点1から見た曲り点の順番に、配管寸法データの項番 13から順に1行ごとにセットする。座標 X,Y,Z の記述において指数等は使用せず全て実寸値でセットする。又、X,Y,Z は、カンマで区切る。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主軸: 接続点1の接続面に対する法線ベクトル</li> <li>■ 副軸: 接続点2の接続面に対する法線ベクトル</li> </ul>
<p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> その他の部材の名称 元の部材の部材名称を配管寸法データの項番 10 にセットする。(全角文字を使用してもよい)</li> <li><input type="checkbox"/> その他の部材の寸法 元の部材を包含する直方体の幅(EBW), 厚さ(EBH), 長さ(EBL)を配管寸法データの項番 11, 12, 13にセットする。</li> <li><input type="checkbox"/> 接続点 “0”をセットする。</li> </ul>		<p>副軸ベクトル (左側固定)</p>  <p>主軸ベクトル</p>

## 第5章 建築部材フォーマット

### 1項 建築部材フォーマット

- ファイルの2レコード目以降を使用し、1部材を定義する。
- 1部材当たり38レコード固定とし、未使用の項目は“0”“-1”空欄”をセットすることとし、使い分けについては項目説明欄を参照。
- 使用する文字は、1バイトの文字とし、英字は大文字とする。ただし、以下の項目については、全角文字を使用してもよい。
  - ・「通り芯」時に項番5～24「部材形状寸法データ」にセットする  
「通り芯軸記号」（見出し文字「AN=」は1バイト文字とする）
  - ・「その他部材」時に項番5～24「部材形状寸法データ」にセットする  
「元の部材の部材名称」（見出し文字「EBN=」は1バイト文字とする）
- 1レコードのバイト数は、最大256バイトまでとする。（ただしCR/LFは含まない）

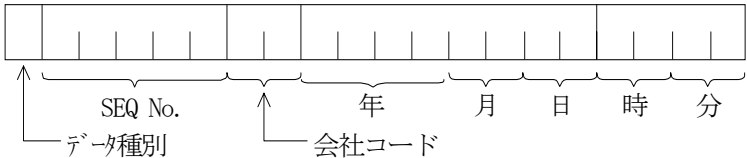項番	項 目	項 目 説 明
1	部材定義項目	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ種別：D …… ダクト    P …… 配管                   E …… 電気        K …… 機器                   A …… 建築</li> <li>・SEQ No. : 数字5桁とし、頭0埋め               ※重複がなければ、連番でなくてもよい</li> <li>・会社コード：英数字2文字（詳細は第6章参照）</li> <li>・日        付：データ作成日（年 …… 西暦4桁）</li> <li>・時        間：データ作成開始時間               ※DXFファイルと同期をとる</li> </ul> <p>DXF内のBLOCKデータとCEQファイルのデータのマッチングに使用する。 ※DXFのBLOCK名と同じ名称とし、同一データ内で重複の無いものとする</p>
2	出力時レイヤNo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>・数字をセット</li> <li>・出力時のレイヤは、レイヤを1以上の数字に変換して出力する</li> <li>・入力時のレイヤは、建築部材の種類（柱・壁など）によりレイヤを分類しているCADは、建築部材の種類に応じて自社CADのレイヤに変換する。建築部材の種類とレイヤの関連を持たないCADは、本出力レイヤを用いて自社CADのレイヤに変換する。</li> </ul>

項番	項 目	項 目 説 明
3	パターンNo. 大分類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築部材パターンNo.を大分類, 小分類でセット</li> </ul> (詳細は第2項を参照)
4	// 小分類	
5 . . . 24	部材形状寸法データ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1行に1項目をセット</li> <li>・ 項目数は固定で20項目</li> <li>・ 未使用項番には“0”をセット</li> <li>・ 順不同とし、W=、H=等の見出し文字を付与する</li> </ul> (詳細は第3項を参照)
25	配置基準点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 部材の各基準点の「X,Y,Z」をセット</li> <li>・ 指数等は使用せず全て実寸値でセット</li> <li>・ X,Y,Zは、カンマで区切る 例1 : 20,22,33 (X=20,Y=22,Z=33)</li> <li>・ 未使用の基準点No.には、“0”1個のみをセット 例 : 基準点が2点の場合には、基準点3, 4は“0”をセット</li> </ul>
26	基準点1	
27	基準点2	
28	基準点3	
29	基準点4	
30	ベクトル 主軸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主軸, 副軸のベクトルで、X,Y,Zの形であらわす</li> <li>・ ベクトルの大きさは“1”</li> <li>・ 指定なしの場合は“0”をセット</li> </ul> (詳細は第3項を参照)
31	// 副軸	
32 . . 37	予備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現在未使用“0”をセット</li> </ul>
38	データ終了フラグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最終データは“0”をセット (“0”でCEQファイルの終了)</li> <li>・ 後続データがある場合は“1”をセット</li> </ul>

## 2項 建築部材項目別設定値

### 1. 建築部材パターン分類

大分類	小分類		掲載頁
1 : 柱	0	: その他	
	1	: 角柱	
	2	: 円柱	
	3	: H鋼柱	
2 : 梁	0	: その他	
	1	: 梁 (ハンチなし)	
	2	: 梁 (垂直ハンチ)	
	3	: 梁 (水平ハンチ)	
	4	: 梁 (垂直ドロップ)	
	5	: 梁 (水平ドロップ)	
	6	: 円弧梁	
3 : 壁	0	: その他	
	1	: 壁	
	2	: 円弧壁	
4 : 床	0	: その他	
	1	: 床 (矩形)	
	2	: 床 (多角形)	
5 : 天井	0	: その他	
	1	: 天井 (矩形)	
	2	: 天井 (多角形)	
6 : 屋根	0	: その他	
	1	: 屋根 (矩形)	
	2	: 屋根 (多角形)	
7 : 基礎	0	: その他	
	1	: 角基礎	
	2	: H鋼基礎	
8 : 開口	0	: その他	
	1	: 角開口	
	2	: 丸開口	
9 : 通り芯	0	: その他	
	1	: 通り芯	

### 3項 建築部材形状寸法図について

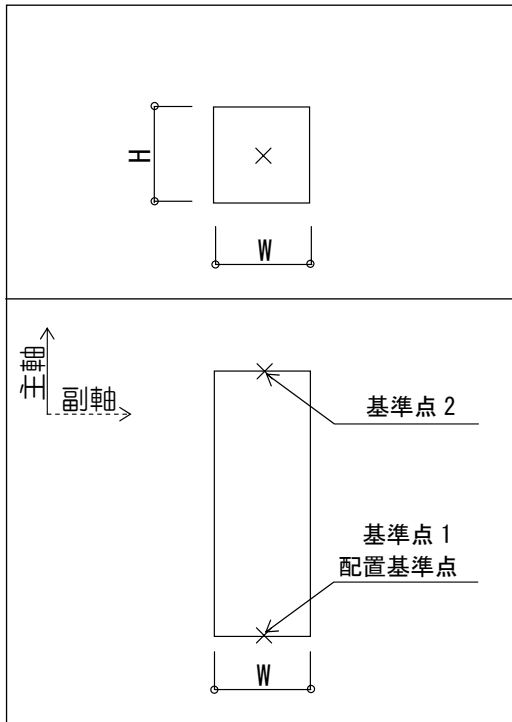


図1

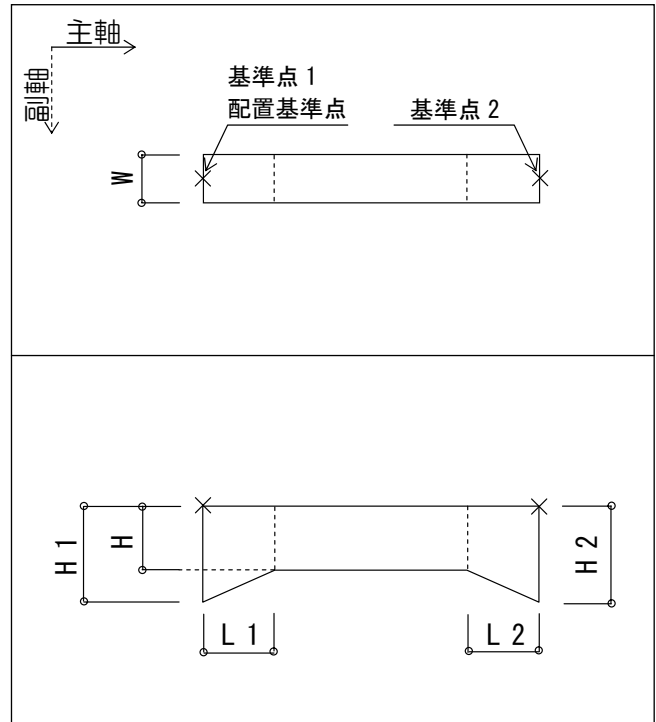


図2

#### 1. 基準点

- 1) 基準点は、[×]印で示す。

#### 2. 配置基準点

- 1) 原則として、基準点1と同じ座標を配置基準点とする。
- 2) 基準点が存在しない「その他の部材」については、部材の中心を配置基準点とする。

#### 3. ベクトル

- 1) ベクトルは、実線（主軸）、破線（副軸）の矢印で示す。
- 2) 主軸ベクトルは、基準点1側の面に対する大きさ1の法線ベクトルとする。  
尚、「通り芯」については、基準点1から基準点2へのベクトルとする。
- 3) 副軸ベクトルは、基準点1側の面の辺に平行な大きさ1のベクトルとし、振れのない部材は主軸ベクトルに対して右方向、それ以外の部材は主軸ベクトルに対して基準点2側をベクトルの方向とする。
- 4) 「円弧梁」「円弧壁」の副軸ベクトルの方向は、円弧中心方向とする。
- 5) 「床（多角形）」「天井（多角形）」「屋根（多角形）」の主軸・副軸ベクトルは、指定なし（○をセット）とする。
- 6) 詳細については、「5. パターン別詳細図」を参照のこと。

#### 4. 形状寸法データ記号の説明（主とする意味であり、該当しない場合もある）


- W (1, 2) : 幅 (*Width*)
- H (1, 2) : 高さ (*Height*)
- T (1, 2) : 厚さ (*Thickness*)
- L (1, 2) : 長さ (*Length*)
- D : 直径 (*Diameter*)
- R : 半径 (*Radius*)
- CPN : 多角形のコーナ点の数 (*Corner Point Number*)
- CP1 (~15) : 多角形のコーナ点の座標 (*Corner Point*)
- FG : 各種設定フラグ (*Flag*)
- AN : 通り芯の軸記号 (*Axis Number*)
- EBN : その他の部材の名称 (元の部材の部材名称)
- EBW (H, L) : その他の部材の寸法 (元の部材を包含する直方体の寸法)

## 5. パターン別詳細図

大分類	1	小分類	1	角柱
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ W: 柱の幅</li> <li>□ H: 柱の奥行</li> </ul> </div> </div>				

大分類	1	小分類	2	円柱
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ D: 柱(円)の直径</li> </ul> </div> </div>				

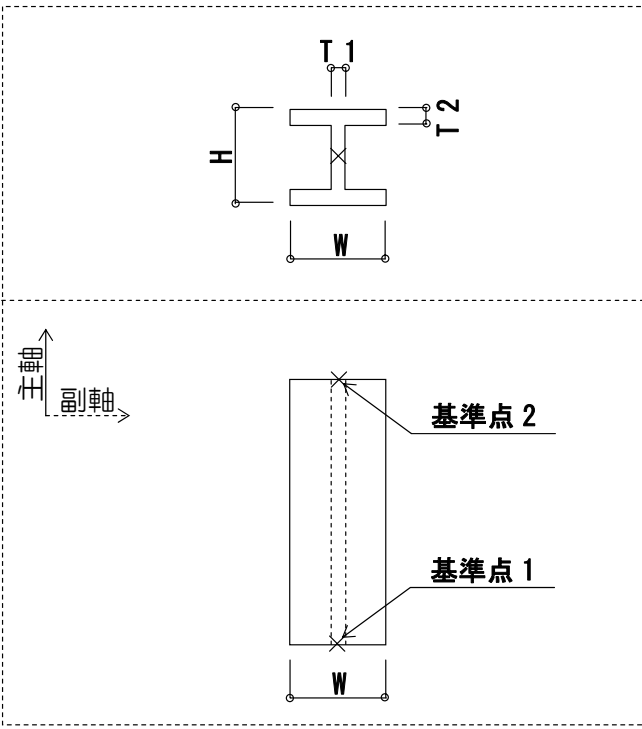

大分類	1	小分類	3	H鋼柱
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li>□ W: 柱の幅</li> <li>□ H: 柱の奥行</li> <li>□ T1: ウェブ厚</li> <li>□ T2: フランジ厚</li> </ul> </div> </div>				

大分類		小分類		

大分類	2	小分類	1	梁(ハンチなし)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 梁幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 梁成</li> </ul> </div> </div>				

大分類	2	小分類	2	梁(垂直ハンチ)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 梁幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 梁成</li> <li><input type="checkbox"/> L1: 基準点1側ハンチ長さ ※ハンチがない場合、L1=0</li> <li><input type="checkbox"/> H1: 基準点1側ハンチ高さ</li> <li><input type="checkbox"/> L2: 基準点2側ハンチ長さ ※ハンチがない場合、L2=0</li> <li><input type="checkbox"/> H2: 基準点2側ハンチ高さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	2	小分類	3	梁(水平ハンチ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 梁幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 梁成</li> <li><input type="checkbox"/> L1: 基準点1側ハンチ長さ ※ハンチがない場合、L1=0</li> <li><input type="checkbox"/> L2: 基準点2側ハンチ長さ ※ハンチがない場合、L2=0</li> <li><input type="checkbox"/> O11、O12: 基準点1側のハンチ幅</li> <li><input type="checkbox"/> O21、O22: 基準点2側のハンチ幅</li> </ul>				

大分類	2	小分類	4	梁(垂直ドロップ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 梁幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 梁成</li> <li><input type="checkbox"/> L1: 基準点1側ドロップ長さ ※ドロップがない場合、L1=0</li> <li><input type="checkbox"/> H1: 基準点1側ドロップ高さ</li> <li><input type="checkbox"/> L2: 基準点2側ドロップ長さ ※ドロップがない場合、L2=0</li> <li><input type="checkbox"/> H2: 基準点2側ドロップ高さ</li> </ul>				

大分類	2	小分類	5	梁(水平ドロップ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 梁幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 梁成</li> <li><input type="checkbox"/> L1: 基準点1側ドロップ長さ ※ドロップがない場合、L1=0</li> <li><input type="checkbox"/> L2: 基準点2側ドロップ長さ ※ドロップがない場合、L2=0</li> <li><input type="checkbox"/> O11、O12: 基準点1側のハンチ幅</li> <li><input type="checkbox"/> O21、O22: 基準点2側のハンチ幅</li> </ul>				

大分類	2	小分類	6	円弧梁
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=円弧中心方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 梁幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 梁成</li> <li><input type="checkbox"/> R: 梁の中心線の半径</li> </ul> <p>基準点1から基準点2を結ぶ円弧の向きは、主軸の向きで判定する。</p>				

大分類	2	小分類	7	H鋼梁
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li>   <li><input type="checkbox"/> W: 梁幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 梁成</li> <li><input type="checkbox"/> T1: ウェブ厚</li> <li><input type="checkbox"/> T2: フランジ厚</li> </ul> </div> </div>				

大分類		小分類		

大分類	3	小分類	1	壁
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 壁の幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 壁の高さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	3	小分類	2	円弧壁
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=円弧中心方向</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 壁の幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 壁の高さ</li> <li><input type="checkbox"/> R: 壁の中心線の半径</li> </ul> <p>基準点1から基準点2を結ぶ円弧の向きは、主軸の向きで判定する。</p> </div> </div>				

大分類	4	小分類	1	床(矩形)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 床の幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 床の厚さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	4	小分類	2	床(多角形)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=1</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 主軸・副軸方向=指定なし(0をセット)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> H: 床の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> CPN: 形状を構成する折線の制御点の数 (最大15点)</li> <li><input type="checkbox"/> CP1~CP15: 折線の制御点(△)の座標 X,Y,Z をカンマで区切ってセットする。 末尾の数字は基準点1を始点として、以降の制御点の順番を表す。基準点1は始点と終点を兼ねる。(基準点1⇒CP1⇒...⇒CPn⇒基準点1) 各点を結ぶ折線は交差してはいけない。</li> </ul> </div> </div>				

大分類	5	小分類	1	天井(矩形)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> <li>□ W:天井の幅</li> <li>□ H:天井の厚さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	5	小分類	2	天井(多角形)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=1</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 主軸・副軸方向=指定なし(0をセット)</li> <li>□ H:天井の厚さ</li> <li>□ CPN:形状を構成する折線の制御点の数 (最大15点)</li> <li>□ CP1~CP15:折線の制御点(△)の座標 X,Y,Zをカンマで区切ってセットする。 末尾の数字は基準点1を始点として、以降の制御点の順番を表す。基準点1は始点と終点を兼ねる。(基準点1⇒CP1⇒...⇒CPn⇒基準点1) 各点を結ぶ折線は交差してはいけない。</li> </ul> </div> </div>				



大分類	6	小分類	1	屋根(矩形)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 屋根の幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 屋根の厚さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類	6	小分類	2	屋根(多角形)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=1</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 主軸・副軸方向=指定なし(0をセット)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> H: 屋根の厚さ</li> <li><input type="checkbox"/> CPN: 形状を構成する折線の制御点の数 (最大15点)</li> <li><input type="checkbox"/> CP1~CP15: 折線の制御点(△)の座標 X,Y,Z をカンマで区切ってセットする。 末尾の数字は基準点1を始点として、以降の制御点の順番を表す。基準点1は始点と終点を兼ねる。(基準点1⇒CP1⇒...⇒CPn⇒基準点1) 各点を結ぶ折線は交差してはいけない。</li> </ul> </div> </div>				


大分類	7	小分類	1	角基礎
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 基礎の幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 基礎の奥行き</li> </ul>				

大分類	7	小分類	2	H鋼基礎
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 基礎の幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 基礎の奥行き</li> <li><input type="checkbox"/> T1: ウェブ厚</li> <li><input type="checkbox"/> T2: フランジ厚</li> </ul>				

大分類	8	小分類	1	角開口
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 開口の幅</li> <li><input type="checkbox"/> H: 開口の高さ</li> <li><input type="checkbox"/> FG: 開口種別のフラグ <ul style="list-style-type: none"> <li>窓=1                      ドア=2</li> <li>点検口=3                その他=0</li> </ul> </li> </ul> </div> </div>				

大分類	8	小分類	2	丸開口
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=2</li> <li>■ 配置基準点=基準点1と同座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D: 開口(円)の直径</li> <li><input type="checkbox"/> FG: 開口種別のフラグ <ul style="list-style-type: none"> <li>窓=1                      ドア=2</li> <li>点検口=3                その他=0</li> </ul> </li> </ul> </div> </div>				

大分類	9	小分類	1	通り芯
-----	---	-----	---	-----

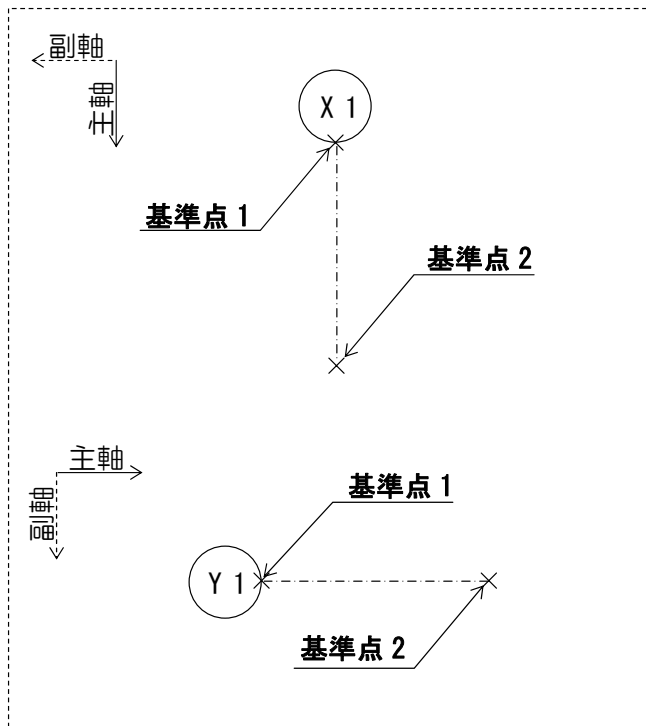

- 基準点数=2
- 配置基準点=接続点1と同座標
- 副軸方向=右側固定
  
- AN: 通り芯軸記号  
(この項目の値の記述には、全角文字を使用してもよい)
- FG: 通り芯軸記号表示位置フラグ  
     基準点1側=1    基準点2側=2  
     両側=3        なし=0

大分類		小分類		
-----	--	-----	--	--

--	--	--	--	--

大分類	*	小分類	0	その他
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border: 1px dashed black; padding: 10px;">   </div> <div style="width: 50%; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基準点数=0</li> <li>■ 配置基準点=元の部材を含有する直方体の中心座標</li> <li>■ 副軸方向=右側固定</li> <li><input type="checkbox"/> EBN:元の部材の部材名称 (この項目の値の記述には、全角文字を使用してもよい)</li> <li><input type="checkbox"/> EBW:元の部材を含有する直方体の幅</li> <li><input type="checkbox"/> EBH:元の部材を含有する直方体の高さ</li> <li><input type="checkbox"/> EBL:元の部材を含有する直方体の長さ</li> </ul> </div> </div>				

大分類		小分類		

## 第6章 会社コード

会社コードは、適宜、追加される可能性があるため、最新のものについては、第7章に記す問い合わせ先までお問い合わせ頂きたい。

記号	会社名
KS	財団法人建設業振興基金
KM	株式会社コモダ工業システムKMD
DK	ダイキン工業株式会社
D I	株式会社ダイテック
FR	株式会社ダイテック (U/KIT)
CC	株式会社中電シーティーアイ
NS	株式会社 NYK システムズ
MM	株式会社アイ・ティ・フロンティア
YD	株式会社四電工
TA	株式会社竹中工務店
DA	タナックシステム株式会社
ZS	株式会社図面ソフト
NC	株式会社ナコス・コンピュータ・システムズ
SP	株式会社シスプロ
GP	株式会社ジオプラン

※平成 21 年 3 月時点

## 第7章 ご意見等

本成果が建設業界の実利に資するためには、実務利用を通して得られた問題点や課題に適時対応していくことが不可欠である。こうした観点から、C-CADEC では、今後とも、本仕様の管理・改善に継続的に取り組むこととしている。

ついては、本仕様もしくは本仕様に準拠した BE-Bridge データの利用に際して、利用者の皆様が感じられたご意見、ご指摘については、下記までご連絡を頂ければ幸いである。

財団法人 建設業振興基金 設計製造情報化評議会

メールアドレス：[ci-net@kensetsu-kikin.or.jp](mailto:ci-net@kensetsu-kikin.or.jp)

また、C-CADEC の活動、入会等に係るご質問については、下記までお問い合わせ頂きたい。

財団法人 建設業振興基金 建設産業情報化推進センター

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-2-12 虎ノ門 4 丁目MTビル 2 号館

TEL 03-5473-4573 FAX 03-5473-4580

メールアドレス：[ci-net@kensetsu-kikin.or.jp](mailto:ci-net@kensetsu-kikin.or.jp)

ホームページ：<http://www.kensetsu-kikin.or.jp/c-cadec/>

本仕様書が契機となり、建設産業の高度情報化に係る取り組みが活性化し、わが国の経済社会に大きな役割を担う建設産業の健全な発展に資すれば幸いである。

## 附録1 改訂点一覧

設備 CAD データ交換仕様 “BE-Bridge” Ver.4.0 での改訂点一覧を以下に示す。


頁	章・項	改訂内容
－	はじめに	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主な仕様改訂事項を変更した。</li> </ul>
－	目次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「第5章建築部材フォーマット」を追加した。</li> </ul>
1	第1章－1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現バージョンでの対応項目に「建築」を追加した。</li> </ul>
2	第1章－11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本仕様書のバージョンを「4.0」に変更した。</li> </ul>
3	第2章	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「項番 c. フォーマットのバージョン」を「4.0」に変更した。</li> <li>• 「項番 g. 出力CADと製品バージョン」を追加した。</li> <li>• 表の下に記載の出力例の内容を変更した。</li> </ul>
4	第3章 第1項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「項番 1. 部材定義項目」の内容を変更した。</li> </ul>
7	第3章 第2項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「1. 角ダクトパターン分類」に部材を追加した。</li> </ul>
12	第3章 第4項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「形状寸法データ記号」を追加した。</li> </ul>
13	第3章 第5項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「パターン別詳細図」の内容を変更した。</li> <li>• 「パターン別詳細図」に部材を追加した。</li> </ul>
51	第4章 第1項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「項番 1. 部材定義項目」の内容を変更した。</li> </ul>
83	第5章	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「第5章建築部材フォーマット」を追加した。</li> </ul>
102	第6章	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「会社コード」を追加した。</li> <li>• 「会社コード」に記載の会社名を変更した。</li> </ul>
103	第7章	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 連絡先メールアドレスを変更した。</li> </ul>



## 附録2 “BE-Bridge” Ver.3.0 以降のデータ変換の流れ

Ver.3.0以降のBE-Bridgeでは可能な限り、部材属性を保持した変換ができるように次の改良が行われています。

- 仕様に定義された部材をサポートしていない場合、属性を保持して類似部材として出/入力する
- その他部材の場合または適当な部材が存在しない場合、直方体として形状を出/入力する

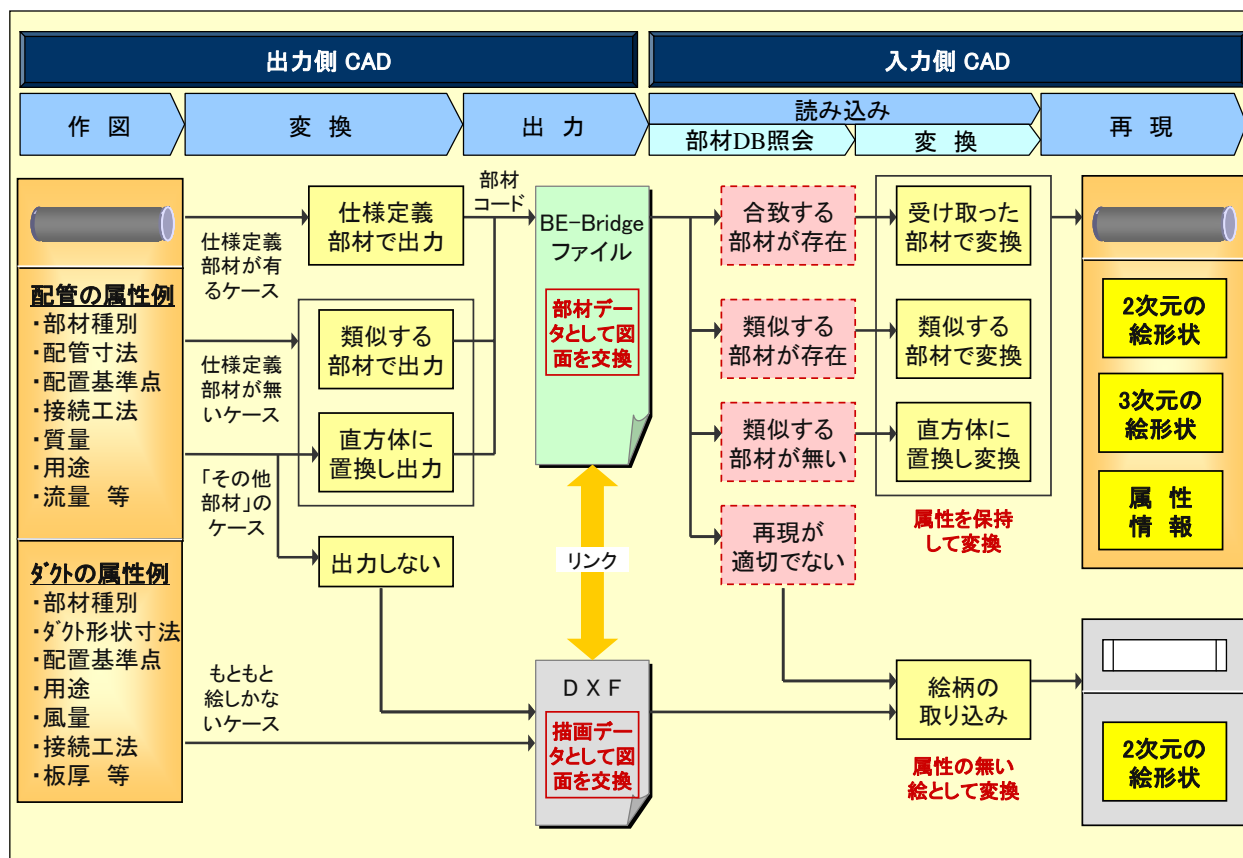

(注) BE-BridgeをサポートするCADにより保有する部材の種類数が異なるため、各部材がどのように変換されるかについては、CADの問い合わせ先で確認していただきたい。

## 設備 CAD データ交換仕様 “BE-Bridge” Ver. 4.0

平成 21 年 3 月 発行

編集・発効 財団法人 建設業振興基金  
建設産業情報化推進センター

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-2-12  
虎ノ門 4 丁目 MT ビル 2 号館

TEL 03-5473-4573 FAX 03-5473-4580

URL <http://www.kensetsu-kikin.or.jp/c-cadec/>

本書の全部または一部の無断複写複製を禁じます。（著作権法上の例外を除く。）